



入札物件番号	1	案内図及び配置図	(別紙2-1-①)
入札件名	神奈川県衛生研究所ほか6施設		
施設名	神奈川県衛生研究所	所在地	茅ヶ崎市下町屋1-3-1
設置台数	2台(4階1台、6階1台)		

案内図

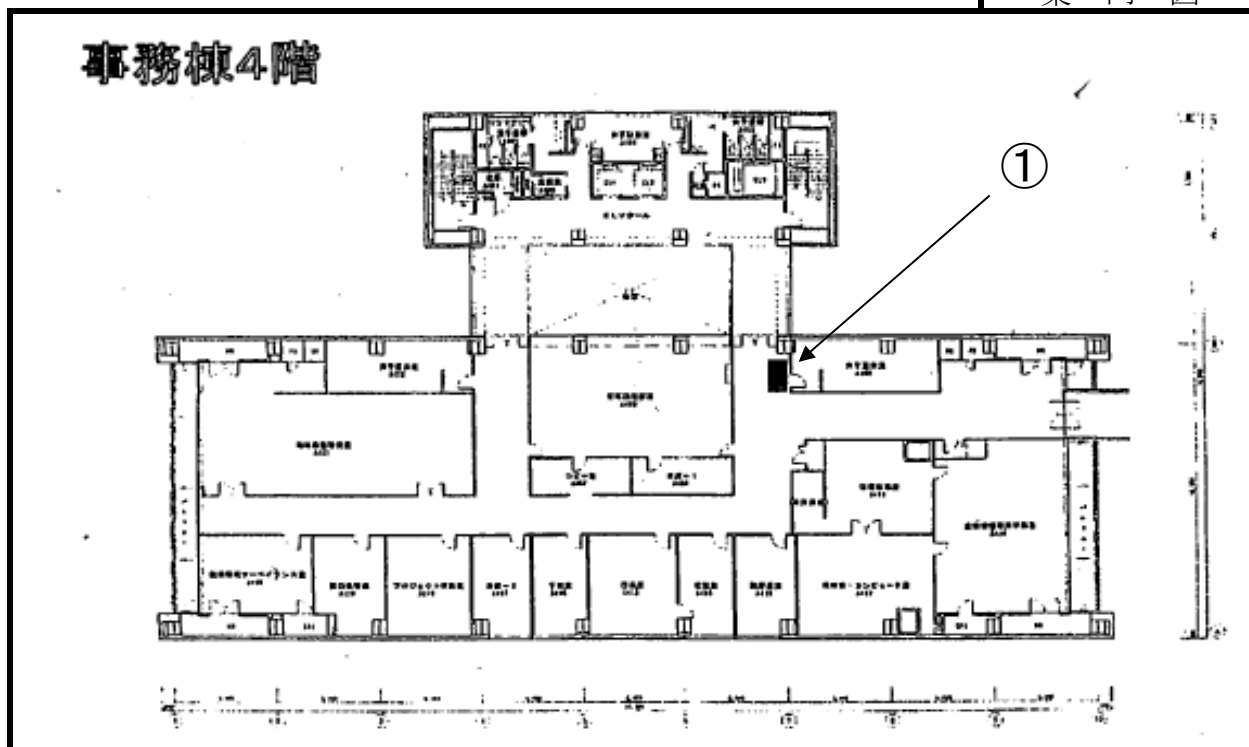


配置図

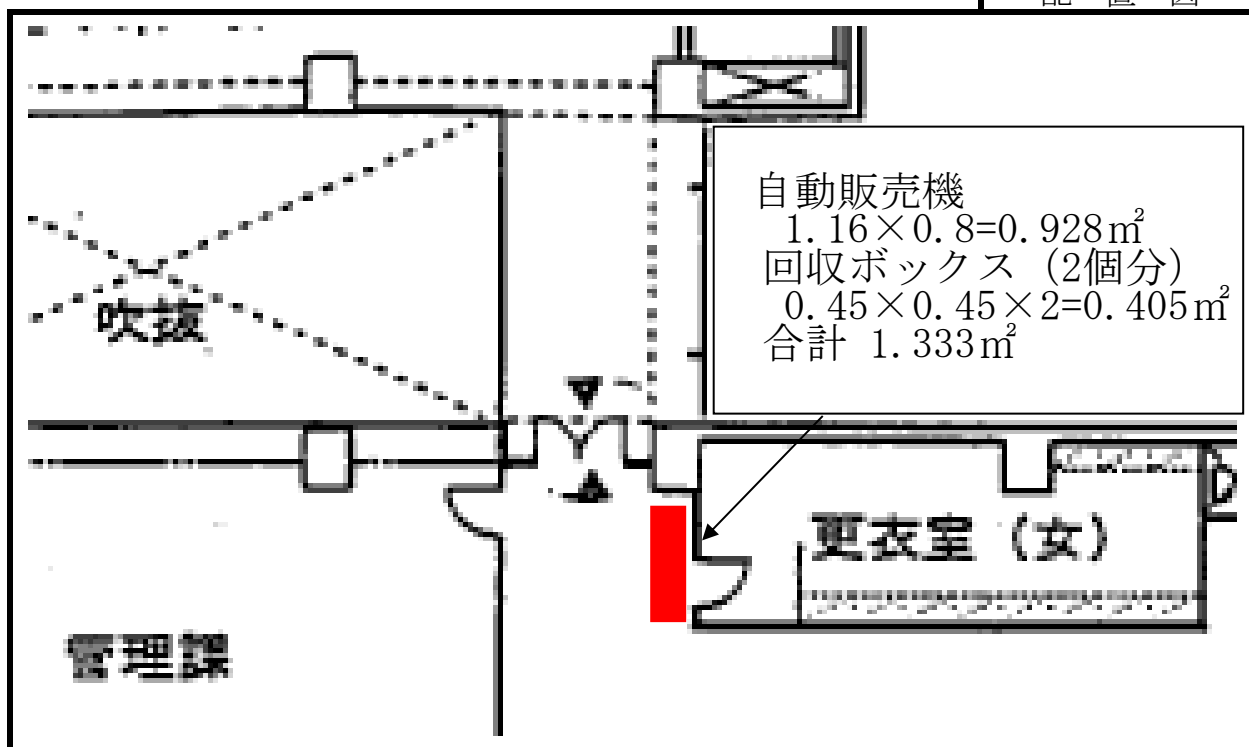


※ 案内図及び配置図は、物件概要を把握するための参考資料ですので、現地の状況については、必ずご自身で調査・確認の上、お申し込みください。なお、案内図及び配置図と現地の現況が異なる場合は、現況が優先されます。

入札物件番号	1	案内図及び配置図	(別紙2-1-②)
入札件名	神奈川県衛生研究所ほか6施設		
施設名	神奈川県衛生研究所	所在地	茅ヶ崎市下町屋1-3-1
設置台数	2台(4階1台、6階1台)		

案内図

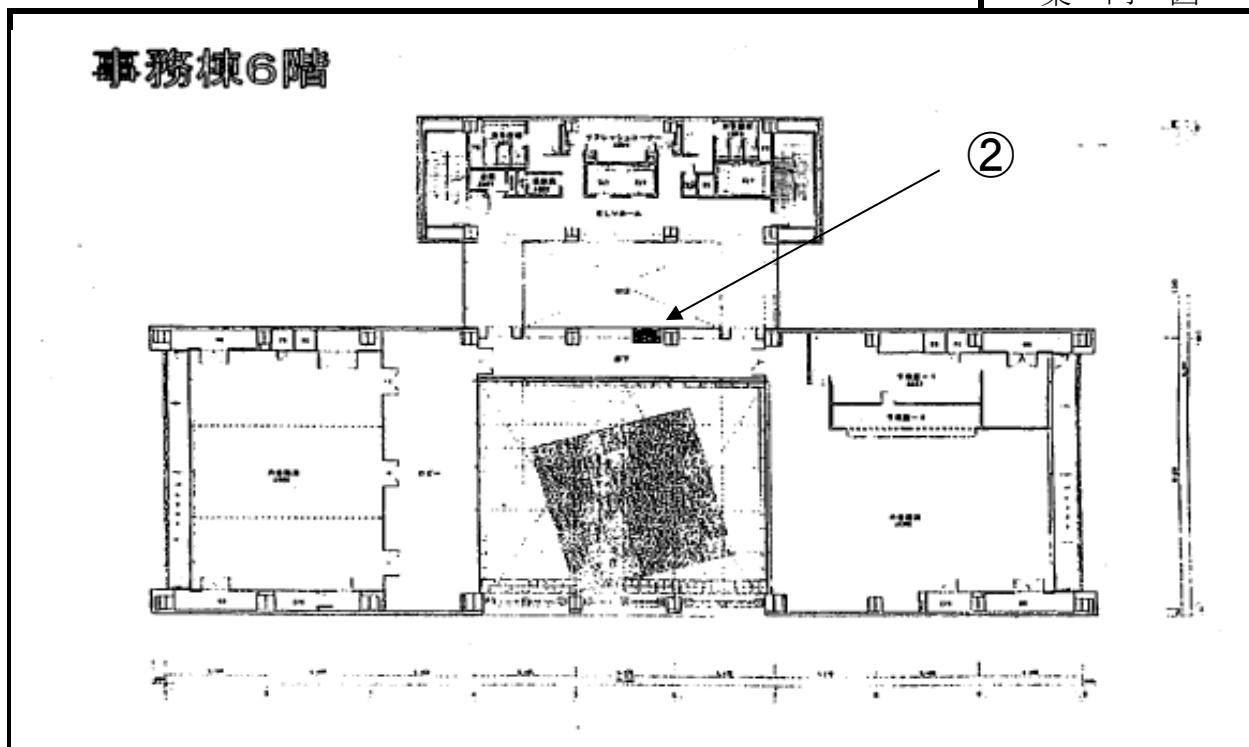


配置図

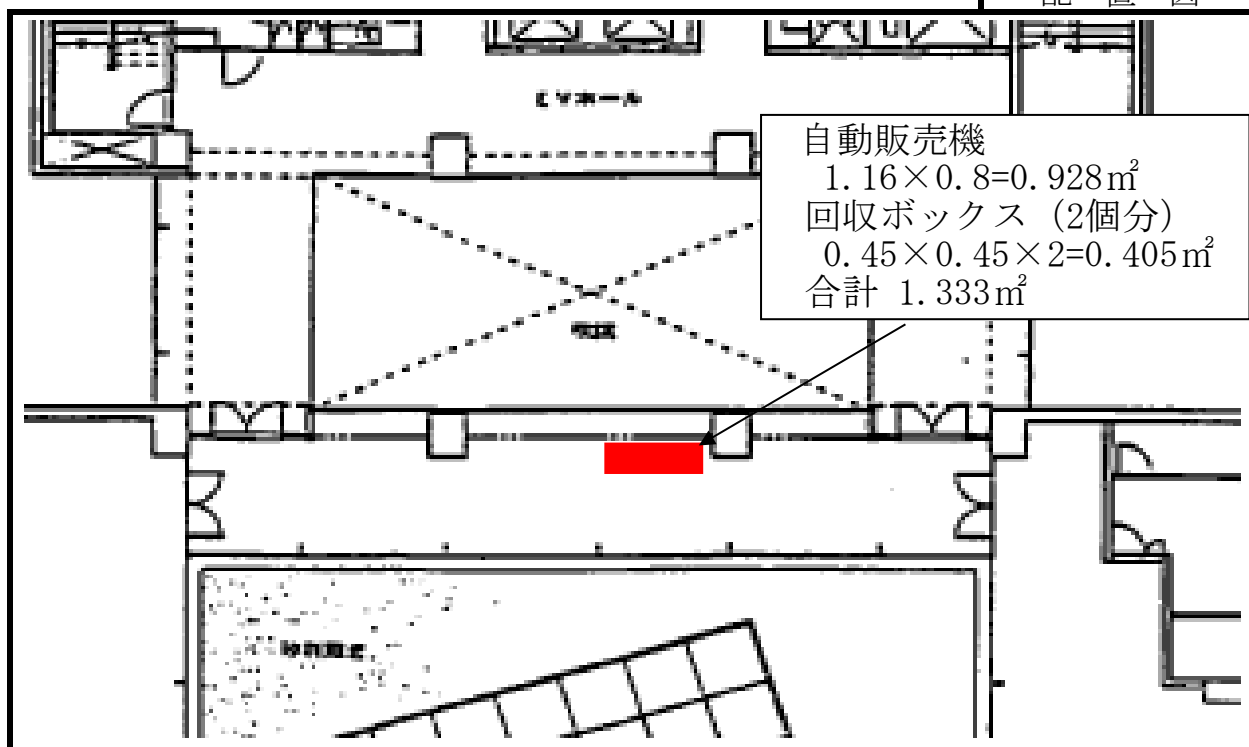


※ 案内図及び配置図は、物件概要を把握するための参考資料ですので、現地の状況については、必ずご自身で調査・確認の上、お申し込みください。なお、案内図及び配置図と現地の現況が異なる場合は、現況が優先されます。

入札物件番号	1	案内図及び配置図		(別紙 2 - 2)
入札件名	神奈川県衛生研究所ほか 6 施設			
施設名	神奈川県平塚保健福祉事務所 茅ヶ崎支所	所在地	茅ヶ崎市茅ヶ崎 1 - 8 - 7	
設置台数	2 台			

案内図

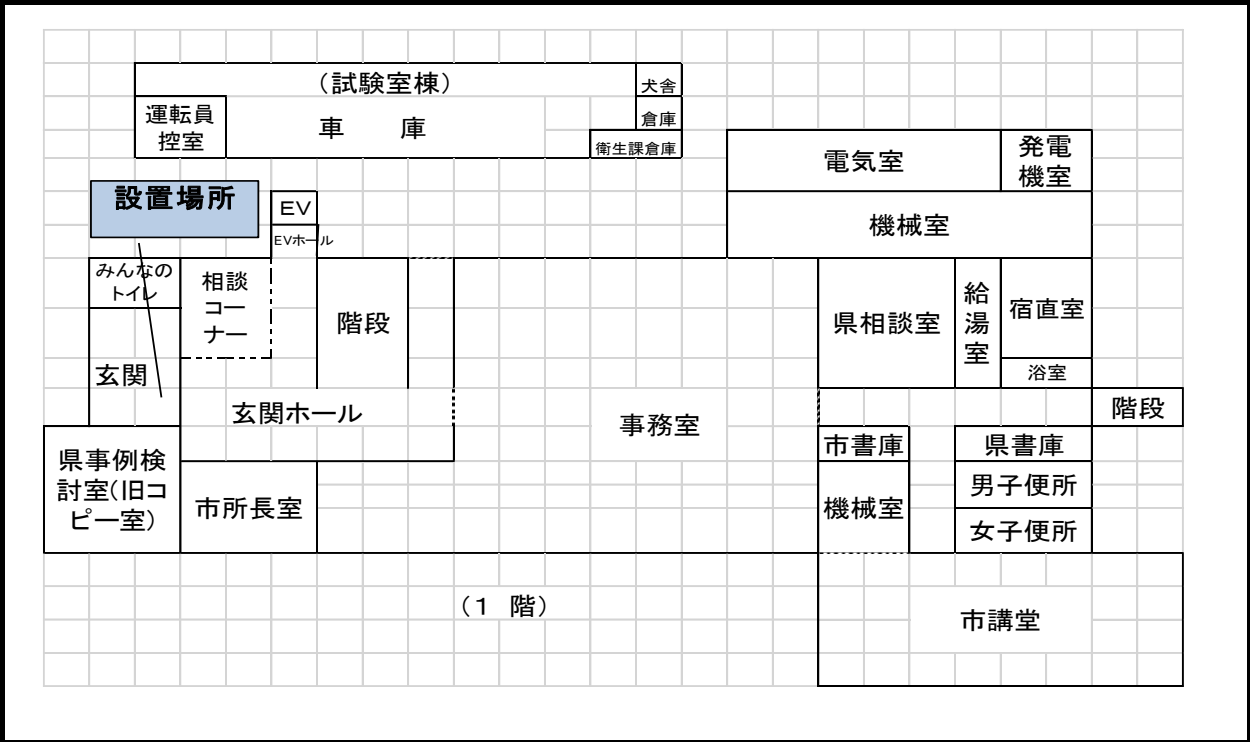


配置図

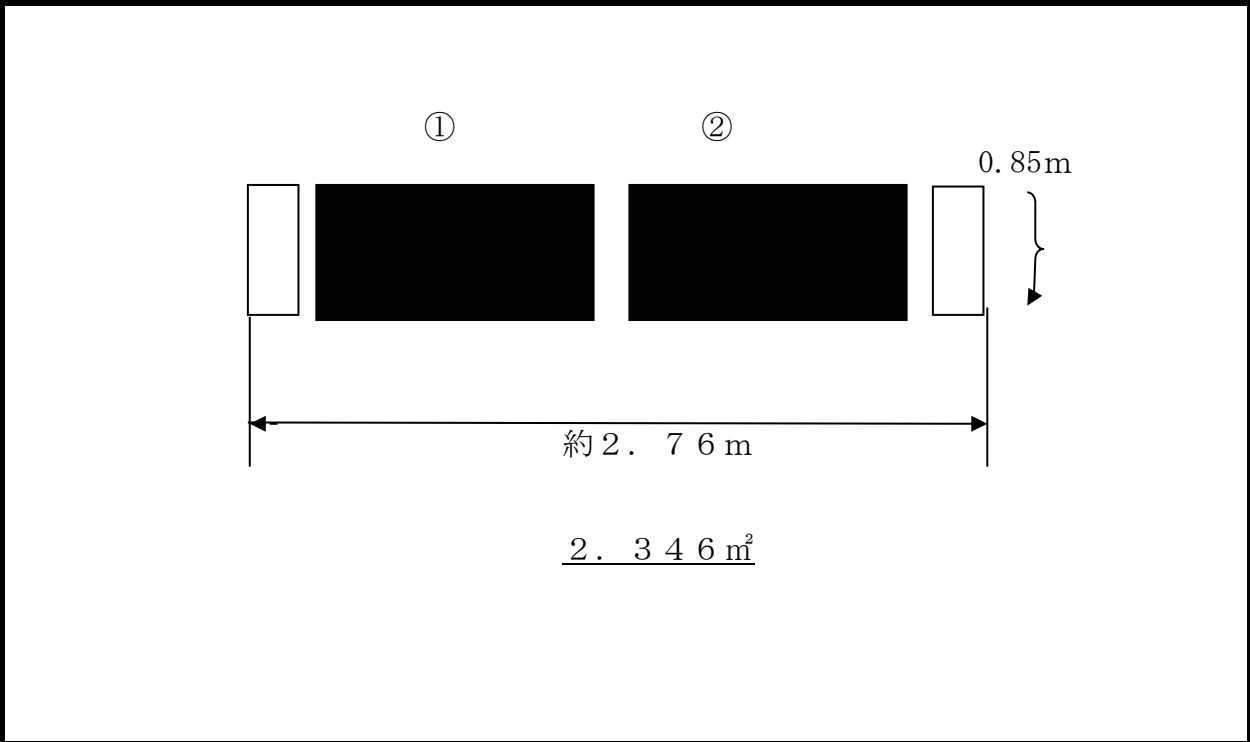


※ 案内図及び配置図は、物件概要を把握するための参考資料ですので、現地の状況については、必ずご自身で調査・確認の上、お申し込みください。なお、案内図及び配置図と現地の現況が異なる場合は、現況が優先されます。

入札物件番号	1	案内図及び配置図	(別紙2-3)
入札件名	神奈川県衛生研究所ほか6施設		
施設名	神奈川県鎌倉保健福祉事務所	所在地	鎌倉市由比ガ浜2-16-13
設置台数	1台		

案内図

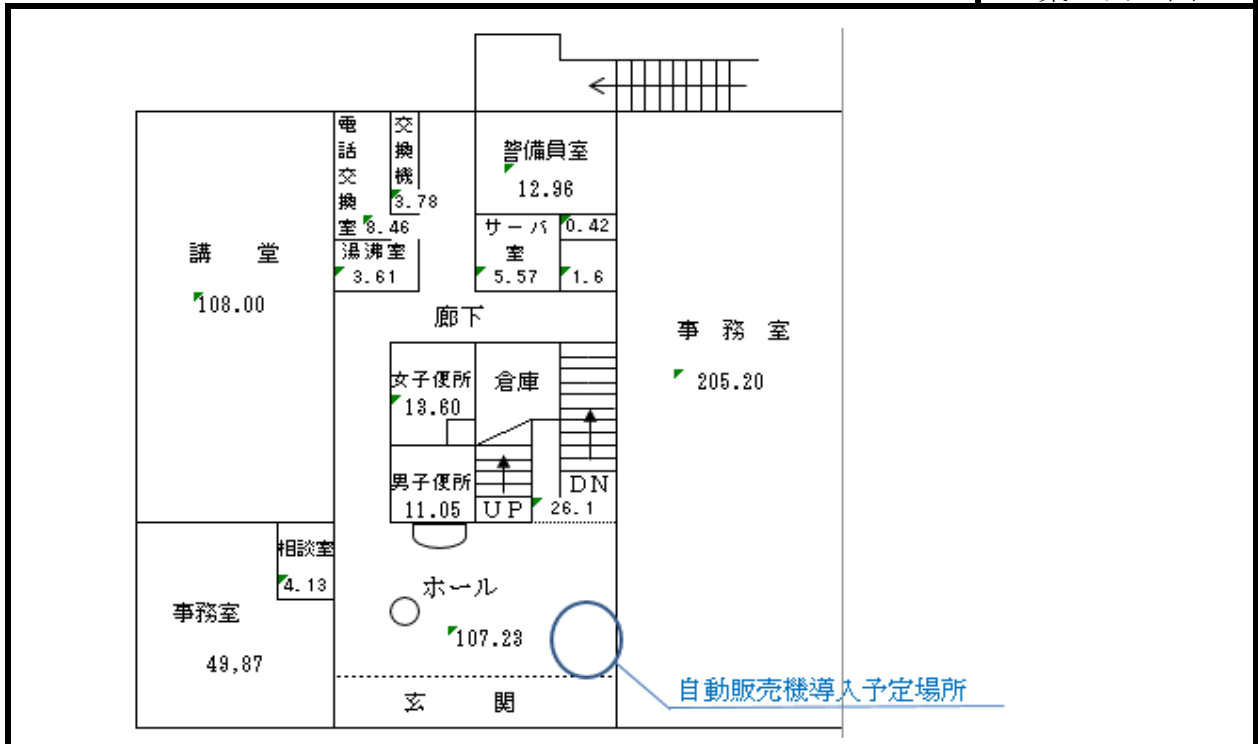


配置図

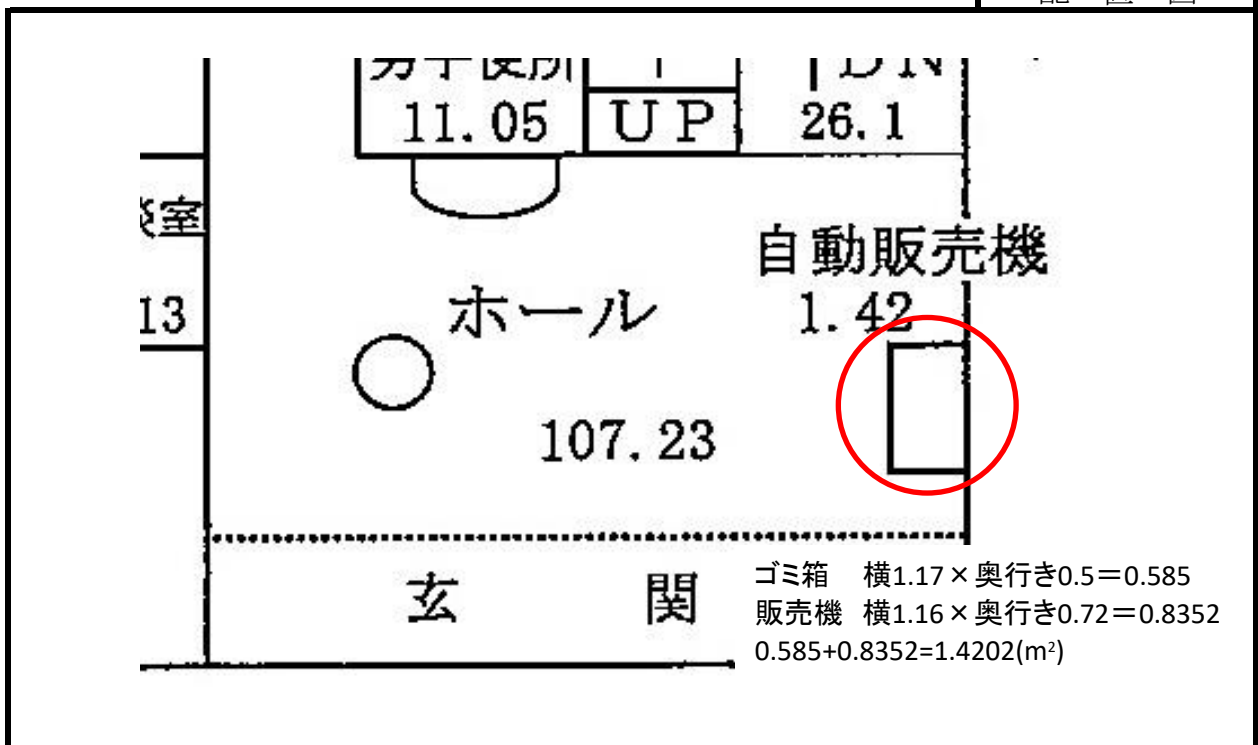


※ 案内図及び配置図は、物件概要を把握するための参考資料ですので、現地の状況については、必ずご自身で調査・確認の上、お申し込みください。なお、案内図及び配置図と現地の現況が異なる場合は、現況が優先されます。

入札物件番号	1	案内図及び配置図			(別紙 2－4)
入札件名	神奈川県衛生研究所ほか 6 施設				
施設名	神奈川県厚木保健福祉事務所 大和センター		所在地	大和市中央 1－5－26	
設置台数	1 台				

案内図

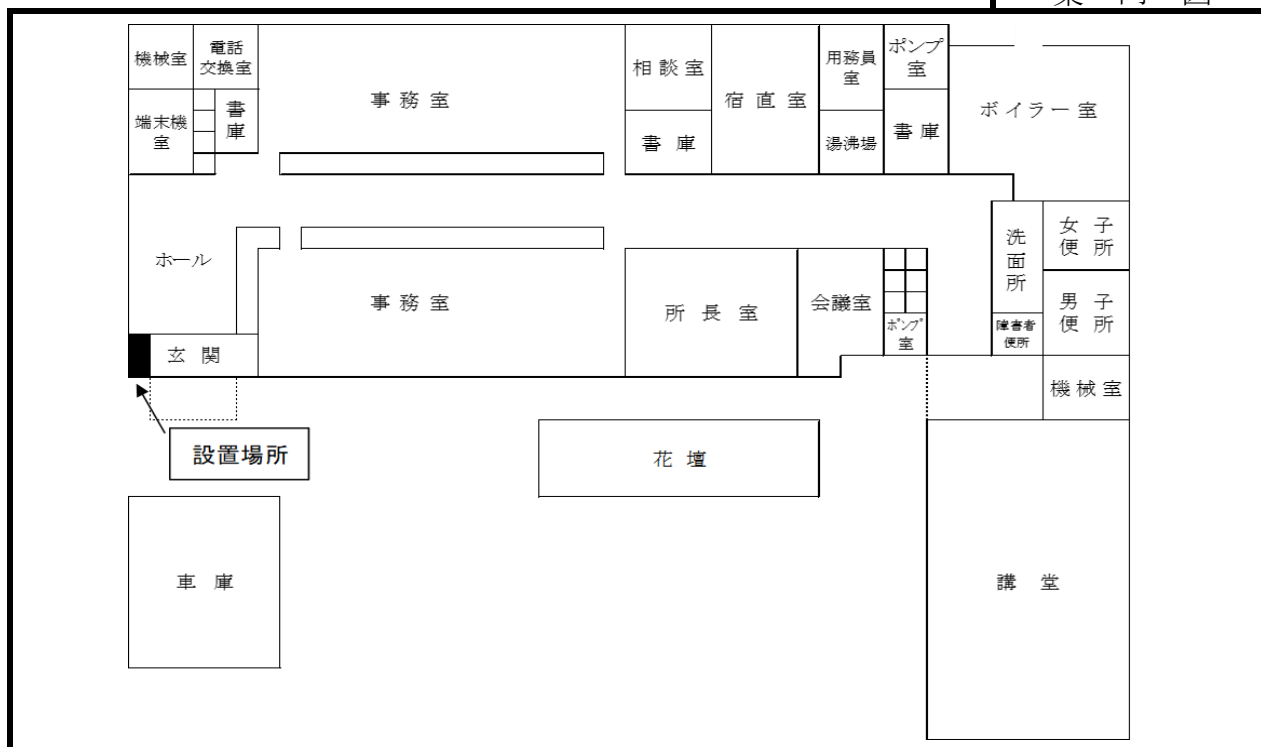


配置図

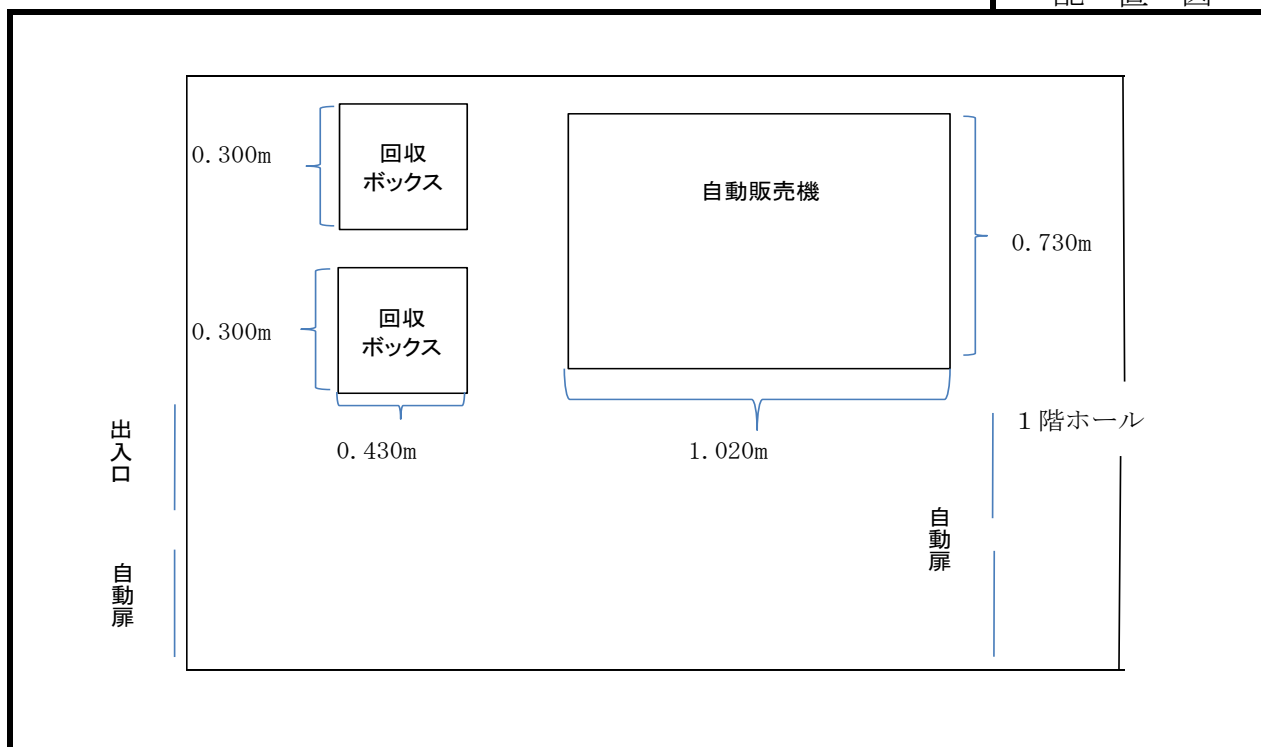


※ 案内図及び配置図は、物件概要を把握するための参考資料ですので、現地の状況については、必ずご自身で調査・確認の上、お申し込みください。なお、案内図及び配置図と現地の現況が異なる場合は、現況が優先されます。

入札物件番号	1	案内図及び配置図		(別紙 2 - 5)
入札件名	神奈川県衛生研究所ほか 6 施設			
施設名	神奈川県精神保健福祉センター	所在地	横浜市港南区芹が谷 2 - 5 - 2	
設置台数	1 台			

案内図

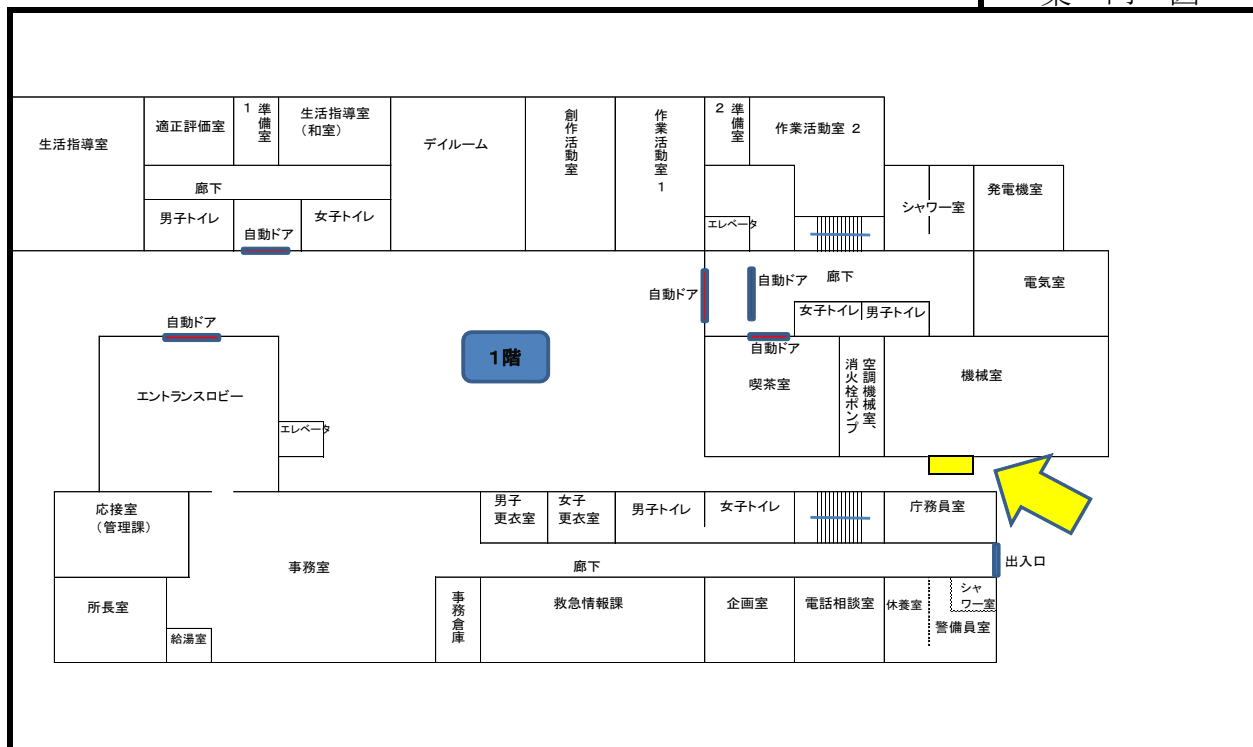


配置図

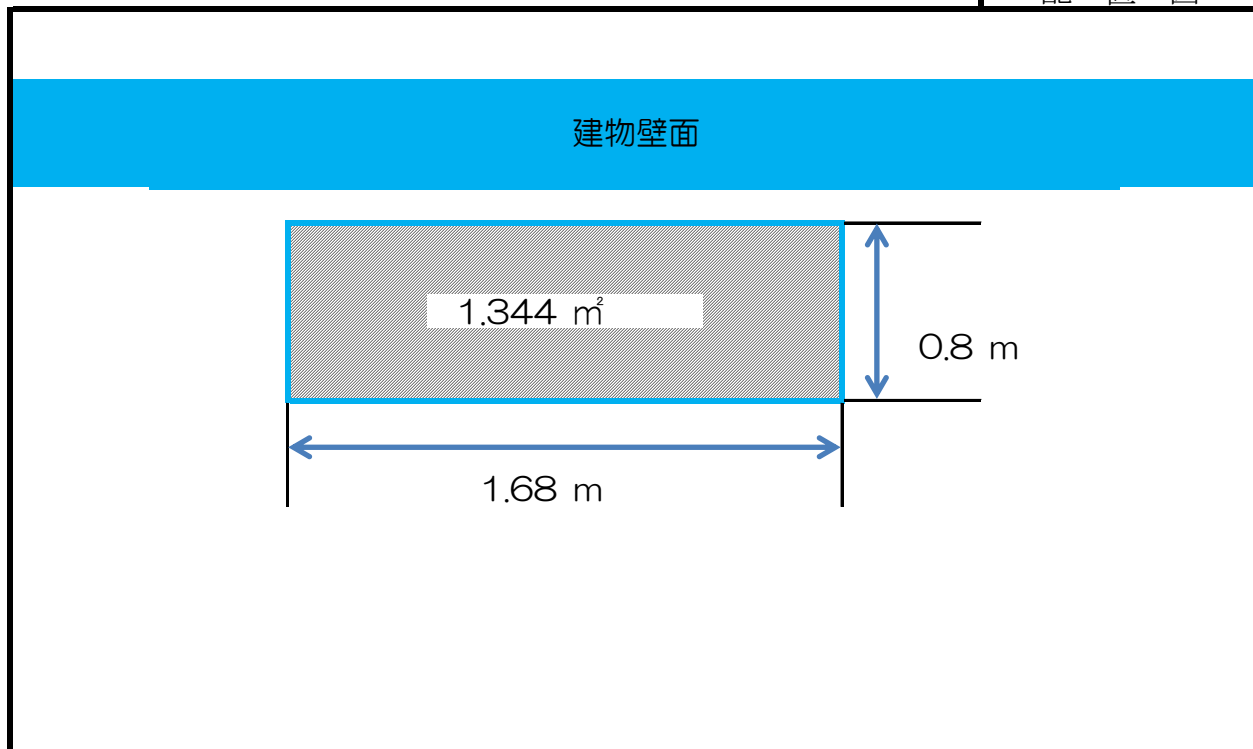


※ 案内図及び配置図は、物件概要を把握するための参考資料ですので、現地の状況については、必ずご自身で調査・確認の上、お申し込みください。なお、案内図及び配置図と現地の現況が異なる場合は、現況が優先されます。

入札物件番号	1	案内図及び配置図			(別紙2－6)
入札件名	神奈川県衛生研究所ほか6施設				
施設名	神奈川県食肉衛生検査所	所在地	厚木市酒井892－1		
設置台数	1台				

案内図

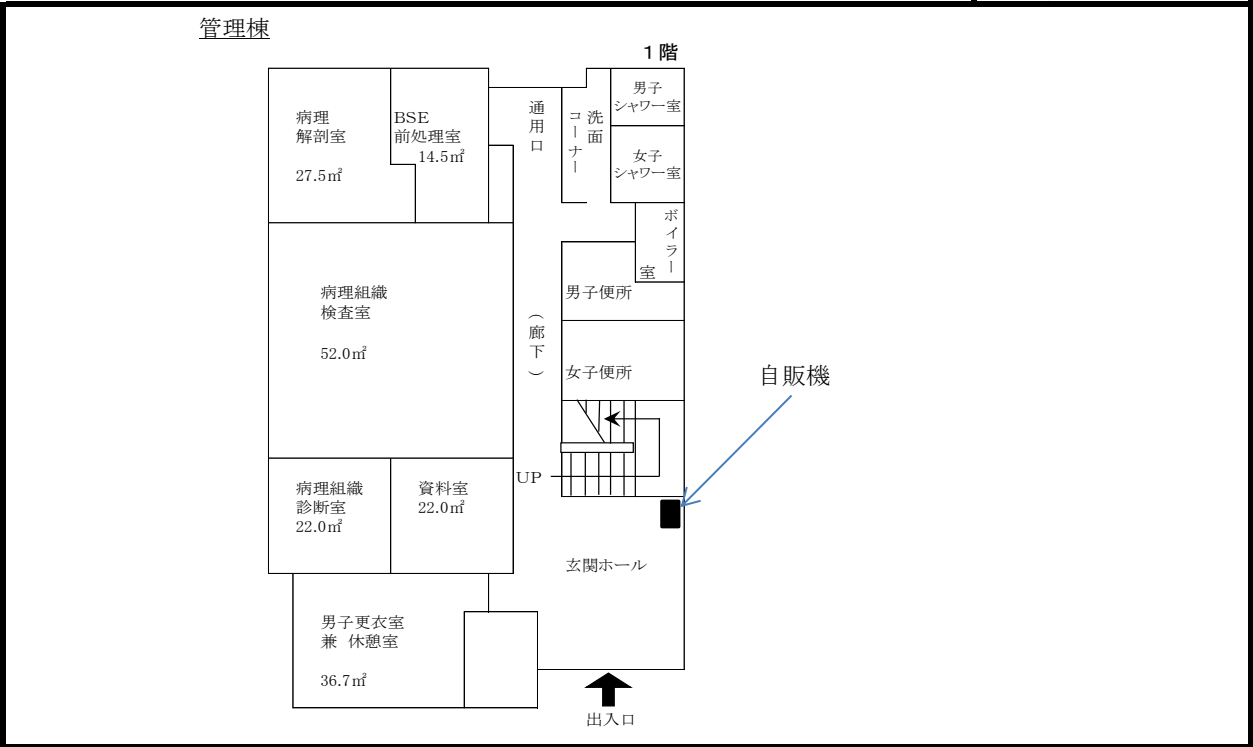


配置図

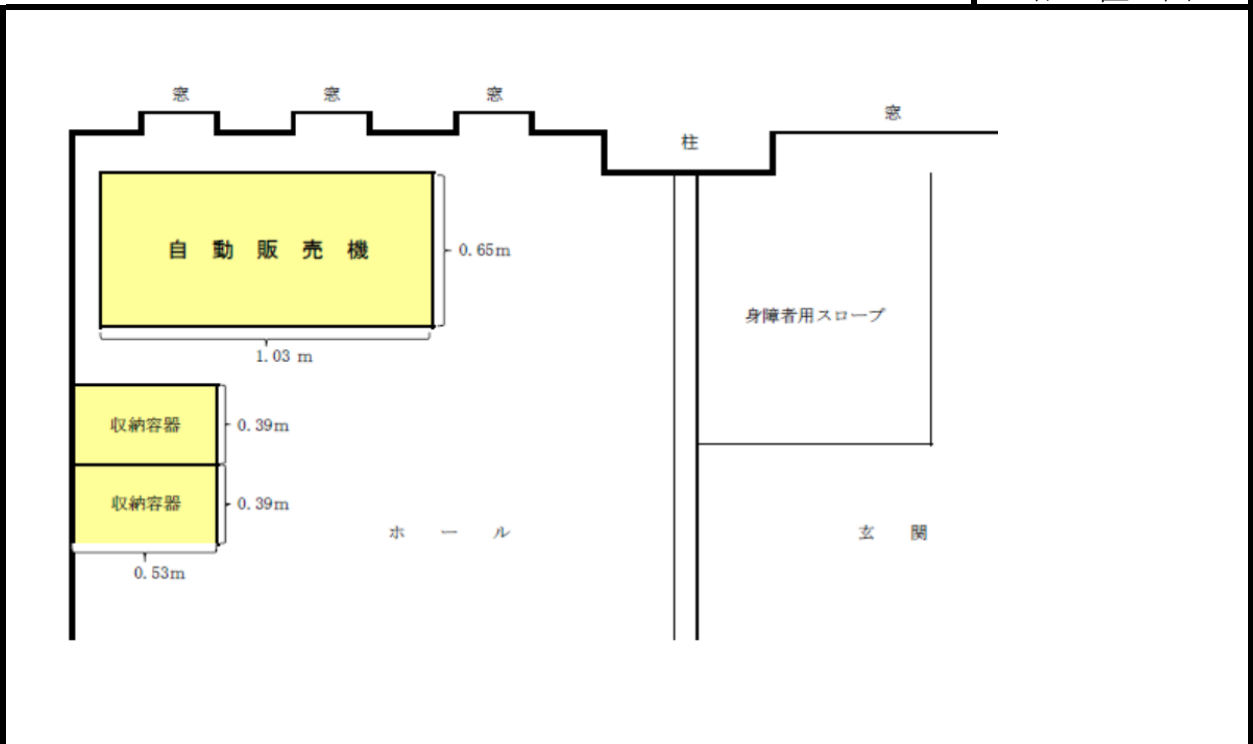


※ 案内図及び配置図は、物件概要を把握するための参考資料ですので、現地の状況については、必ずご自身で調査・確認の上、お申し込みください。なお、案内図及び配置図と現地の現況が異なる場合は、現況が優先されます。

入札物件番号	1	案内図及び配置図		(別紙2－7)
入札件名	神奈川県衛生研究所ほか6施設			
施設名	神奈川県動物愛護センター	所在地	平塚市土屋401	
設置台数	2台			

案内図

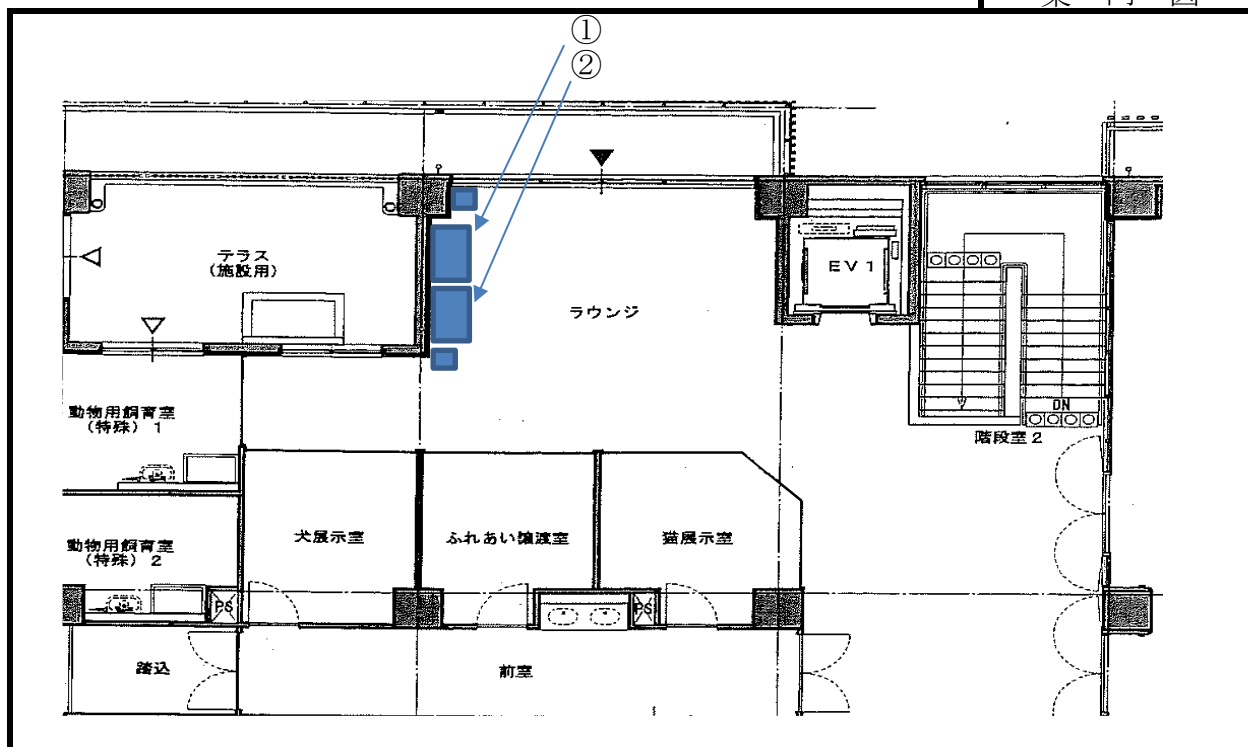

配置図

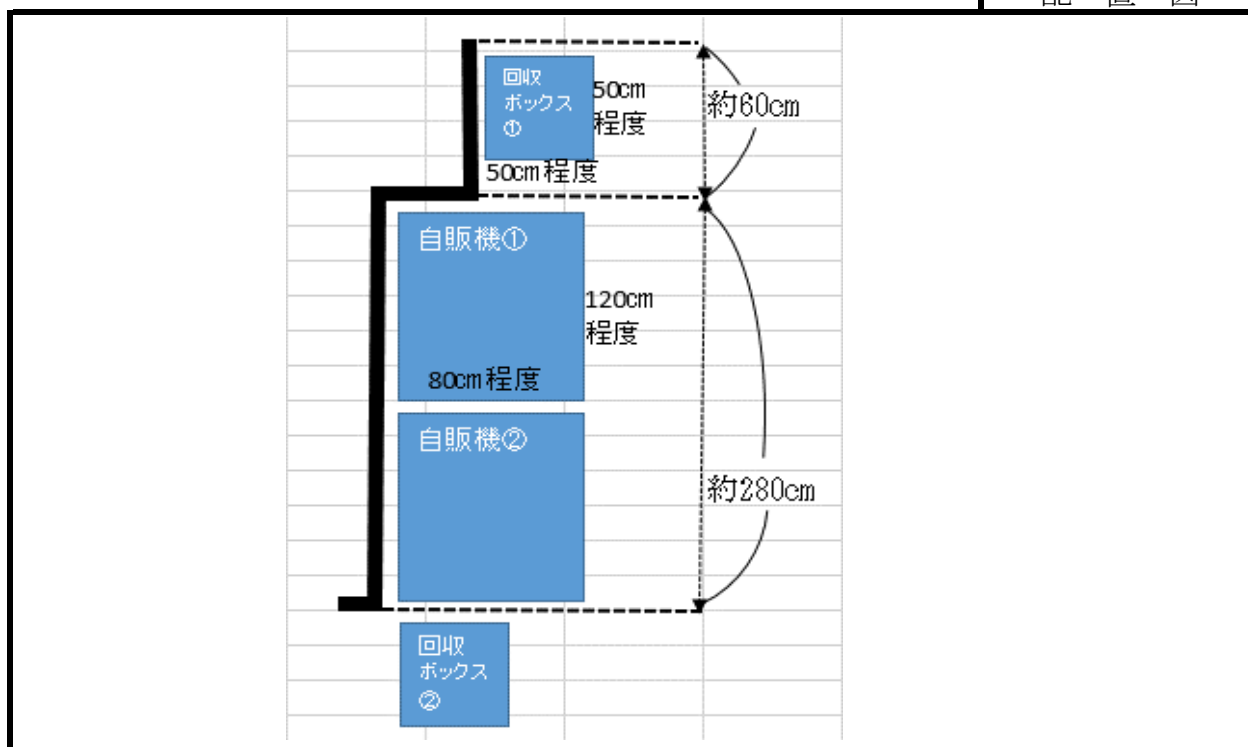

※ 案内図及び配置図は、物件概要を把握するための参考資料ですので、現地の状況については、必ずご自身で調査・確認の上、お申し込みください。なお、案内図及び配置図と現地の現況が異なる場合は、現況が優先されます。