

浸出水・放流水のモニタリング結果(3月分)

3月の放流量: 1,707.4m3

項目	採水日	単位	浸出水			放流水		目標処理水質値	適合状況
			3月2日	3月9日	3月16日	3月2日	3月16日		
水素イオン濃度(pH)		—	8.2	8.0	8.1	7.8	7.7	5.8以上8.6以下	適合
電気伝導率(EC)		mS/m	524	726	734	748	542	—	—
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/l	0.5	0.5	0.6	0.5未満	0.5未満	25	適合
化学的酸素要求量(COD)		mg/l	15	20	20	15	7.7	25	適合
浮遊物質(SS)		mg/l	3	2	2	1未満	1未満	10	適合
カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.03	適合
シアン化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	1	適合
有機燐化合物		mg/l	0.1未満	—	—	0.1未満	—	0.2	適合
鉛及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.1	適合
六価クロム化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.5	適合
砒素及びその化合物		mg/l	0.01	0.01	0.01	0.01未満	—	0.1	適合
全水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.005	適合
アルキル水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	検出されないこと	適合
ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/l	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.003	適合
トリクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.1	適合
テトラクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.1	適合
ジクロロメタン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	0.2	適合
四塩化炭素		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.02	適合
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	0.04	適合
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	1	適合
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	—	0.4	適合
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	3	適合
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	—	0.06	適合
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.02	適合
チウラム		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	—	0.06	適合
シマジン		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.03	適合
チオベンカルブ		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	0.2	適合
ベンゼン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.1	適合
セレン及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.1	適合
ほう素及びその化合物		mg/l	3.2	4.2	4.1	4.3	—	10	適合
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	6.5	8.9	9.2	8.8	—	—	—
ふっ素及びその化合物		mg/l	0.6	0.5	0.8	0.5	—	8	適合
1,4-ジオキサン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	0.5	適合
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	—	5	適合
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	—	5	適合
フェノール類		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.5	適合
銅及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	1	適合
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	1	適合
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	3	適合
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	1	適合
クロム及びその化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	2	適合
ニッケル含有量		mg/l	0.1未満	—	—	0.1未満	—	1	適合
全リン		mg/l	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	—
全窒素		mg/l	8.8	12	12	11	5.5	—	—
塩化物イオン		mg/l	1100	—	1800	1800	1200	—	—
ナトリウムイオン		mg/l	520	—	780	1000	580	—	—
カリウムイオン		mg/l	81	—	120	120	83	—	—
カルシウムイオン		mg/l	1300	—	1700	1400	1300	—	—
マグネシウムイオン		mg/l	66	—	81	87	70	—	—
水温		℃	15.0	17.5	17.0	13.5	15.5	45	適合
ヨウ素消費量		mg/l	—	—	—	0.1未満	—	220	適合
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/l	6.5	—	—	8.8	—	200	適合
大腸菌群数		個／cm ³	—	—	—	—	—	3000	—
クロロエチレン		mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	—	—
ダイオキシン類		pg-TEQ/l	—	—	—	—	—	1	—

備考1: 目標処理水質値とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2: 「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3: 「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

浸出水・放流水のモニタリング結果(2月分)

2月の放流量： 984.2m3

項目	採水日	単位	浸出水			
			2月2日	2月9日	2月16日	2月25日
水素イオン濃度(pH)		—	8.0	8.0	7.9	8.3
電気伝導率(EC)		mS/m	768	774	478	528
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/l	0.5未満	0.5未満	0.5	
化学的酸素要求量(COD)		mg/l	22	22	15	17
浮遊物質(SS)		mg/l	2	1	9	25
カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐化合物		mg/l	0.1未満	—	—	—
鉛及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
砒素及びその化合物		mg/l	0.01	0.01	0.01	0.01
全水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/l	0.0005未満	—	—	—
トリクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物		mg/l	4.9	4.9	3.0	3.2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	9.4	9.1	5.7	6.2
ふっ素及びその化合物		mg/l	0.9	0.9	0.5未満	0.7
1,4-ジオキサン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満
フェノール類		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
クロム及びその化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量		mg/l	0.1未満	—	—	—
全リン		mg/l	0.06未満	—	—	—
全窒素		mg/l	12	12	8.0	8.8
塩化物イオン		mg/l	1900	—	960	—
ナトリウムイオン		mg/l	830	—	450	—
カリウムイオン		mg/l	120	—	71	—
カルシウムイオン		mg/l	1700	—	1100	—
マグネシウムイオン		mg/l	94	—	57	—
水温		℃	17.0	17.0	16.0	15.5
ヨウ素消費量		mg/l	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/l	9.5	—	—	—
大腸菌群数		個／cm ³	—	—	—	—
クロロエチレン		mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ダイオキシン類		pg-TEQ/l	—	—	—	—

備考1: 目標処理水質値とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2: 「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3: 「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

放流水	目標処理水質値	適合状況
2月16日		
7.7	5.8以上8.6以下	適合
716	—	—
0.5未満	25	適合
9.3	25	適合
1未満	10	適合
0.003未満	0.03	適合
0.1未満	1	適合
0.1未満	0.2	適合
0.01未満	0.1	適合
0.05未満	0.5	適合
0.01未満	0.1	適合
0.0005未満	0.005	適合
0.0005未満	検出されないこと	適合
0.0005未満	0.003	適合
0.01未満	0.1	適合
0.01未満	0.1	適合
0.02未満	0.2	適合
0.002未満	0.02	適合
0.004未満	0.04	適合
0.1未満	1	適合
0.04未満	0.4	適合
0.3未満	3	適合
0.006未満	0.06	適合
0.002未満	0.02	適合
0.006未満	0.06	適合
0.003未満	0.03	適合
0.02未満	0.2	適合
0.01未満	0.1	適合
0.01未満	0.1	適合
4.2	10	適合
6.9	—	—
0.5未満	8	適合
0.02未満	0.5	適合
1未満	5	適合
1未満	5	適合
0.05未満	0.5	適合
0.05未満	1	適合
0.05未満	1	適合
0.05未満	3	適合
0.05未満	1	適合
0.1未満	2	適合
0.1未満	1	適合
0.06未満	—	—
8.7	—	—
1600	—	—
1000	—	—
100	—	—
1200	—	—
78	—	—
13.0	45	適合
0.1未満	220	適合
7.0	200	適合
—	3000	—
0.0002未満	—	—
0.004未満	—	—
—	1	—

浸出水・放流水のモニタリング結果(1月分)

項目	採水日	単位	浸出水		
			1月12日	1月19日	1月26日
水素イオン濃度(pH)		—	7.9	8.2	8.1
電気伝導率(EC)		mS/m	727	702	736
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/l	0.5	0.5	1
化学的酸素要求量(COD)		mg/l	22	20	22
浮遊物質量(SS)		mg/l	2	4	3
カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐化合物		mg/l	0.1未満	—	—
鉛及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満
砒素及びその化合物		mg/l	0.01	0.01	0.01
全水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/l	0.0005未満	—	—
トリクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物		mg/l	4.7	4.5	4.6
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	8.5	9.0	9.0
ふっ素及びその化合物		mg/l	0.7	0.9	1.1
1,4-ジオキサン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満
フェノール類		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満
クロム及びその化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量		mg/l	0.1未満	—	—
全リン		mg/l	0.06未満	—	—
全窒素		mg/l	11	11	11
塩化物イオン		mg/l	1800	—	1800
ナトリウムイオン		mg/l	760	—	770
カリウムイオン		mg/l	120	—	110
カルシウムイオン		mg/l	1500	—	1500
マグネシウムイオン		mg/l	91	—	90
水温		℃	17.5	16.5	17.0
ヨウ素消費量		mg/l	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/l	8.5	—	—
大腸菌群数		個／cm ³	—	—	—
クロロエチレン		mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ダイオキシン類		pg-TEQ/l	0.61	—	—

備考1: 目標処理水質値とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2: 「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されない)

備考3: 「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

1月の放流量: 1,034.0m3

放流水	目標処理水質値	適合状況
1月19日		
7.6	5.8以上8.6以下	適合
581	—	—
0.5未満	25	適合
8.1	25	適合
1未満	10	適合
0.003未満	0.03	適合
0.1未満	1	適合
0.1未満	0.2	適合
0.01未満	0.1	適合
0.05未満	0.5	適合
0.01未満	0.1	適合
0.0005未満	0.005	適合
0.0005未満	検出されないこと	適合
0.0005未満	0.003	適合
0.01未満	0.1	適合
0.01未満	0.1	適合
0.02未満	0.2	適合
0.002未満	0.02	適合
0.004未満	0.04	適合
0.1未満	1	適合
0.04未満	0.4	適合
0.3未満	3	適合
0.006未満	0.06	適合
0.002未満	0.02	適合
0.006未満	0.06	適合
0.003未満	0.03	適合
0.02未満	0.2	適合
0.01未満	0.1	適合
0.01未満	0.1	適合
3.8	10	適合
5.8	—	—
0.5未満	8	適合
0.02未満	0.5	適合
1未満	5	適合
1未満	5	適合
0.05未満	0.5	適合
0.05未満	1	適合
0.05未満	1	適合
0.05	3	適合
0.05未満	1	適合
0.1未満	2	適合
0.1未満	1	適合
0.06未満	—	—
7.1	—	—
1200	—	—
790	—	—
91	—	—
1100	—	—
68	—	—
13.5	45	適合
0.1未満	220	適合
5.8	200	適合
—	3000	—
0.0002未満	—	—
0.004未満	—	—
0.0012	1	—

浸出水・放流水のモニタリング結果(12月分)

		浸出水				
項目	採水日	単位	12月1日	12月8日	12月15日	12月22日
水素イオン濃度(pH)		—	7.8	8.1	7.9	8.1
電気伝導度(EC)		mS/m	490	422	603	604
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/l	1.9	0.6	0.5	0.5
化学的酸素要求量(COD)		mg/l	20	15	19	18
浮遊物質(SS)		mg/l	160	5	2	3
カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐化合物		mg/l	0.1未満	—	—	—
鉛及びその化合物		mg/l	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満
六価クロム化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
砒素及びその化合物		mg/l	0.01	0.01	0.01	0.01
全水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/l	0.0005未満	—	—	—
トリクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物		mg/l	2.8	2.8	4.1	4.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	5.1	6.1	7.0	6.8
ふっ素及びその化合物		mg/l	0.5未満	0.5未満	0.7	0.7
1,4-ジオキサン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満
フェノール類		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
クロム及びその化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量		mg/l	0.1未満	—	—	—
全リン		mg/l	0.06未満	—	—	—
全窒素		mg/l	7.6	7.9	9.2	9.3
塩化物イオン		mg/l	1000	—	1300	—
ナトリウムイオン		mg/l	460	—	610	—
カリウムイオン		mg/l	79	—	100	—
カルシウムイオン		mg/l	1300	—	1400	—
マグネシウムイオン		mg/l	62	—	82	—
水温		℃	19.5	20.5	20.0	19.5
ヨウ素消費量		mg/l	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/l	5.1	—	—	—
大腸菌群数		個/cm ³	—	—	—	—
クロロエチレン		mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ダイオキシン類		pg-TEQ/l	—	—	—	—

備考1:目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2:「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3:「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

放流水				12月の放流水量 4,671.4m3	
12月1日	12月8日	12月15日	12月22日	目標処理水質	適合状況
7.7	7.7	7.7	7.8	5.8以上8.6以下	適合
464	566	467	446	—	—
0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	25	適合
8.4	8.8	8.1	8.4	25	適合
1未満	1未満	1未満	1未満	10	適合
0.003未満	—	—	—	0.03	適合
0.1未満	—	—	—	1	適合
0.1未満	—	—	—	0.2	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
0.05未満	—	—	—	0.5	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
0.0005未満	—	—	—	0.005	適合
0.0005未満	—	—	—	検出されないこと	適合
0.0005未満	—	—	—	0.003	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
0.02未満	—	—	—	0.2	適合
0.002未満	—	—	—	0.02	適合
0.004未満	—	—	—	0.04	適合
0.1未満	—	—	—	1	適合
0.04未満	—	—	—	0.4	適合
0.3未満	—	—	—	3	適合
0.006未満	—	—	—	0.06	適合
0.002未満	—	—	—	0.02	適合
0.006未満	—	—	—	0.06	適合
0.003未満	—	—	—	0.03	適合
0.02未満	—	—	—	0.2	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
3.1	—	—	—	10	適合
5.8	—	—	—	—	—
0.5未満	—	—	—	8	適合
0.02未満	—	—	—	0.5	適合
1未満	—	—	—	5	適合
1未満	—	—	—	5	適合
0.05未満	—	—	—	0.5	適合
0.05未満	—	—	—	1	適合
0.05未満	—	—	—	1	適合
0.05未満	—	—	—	3	適合
0.05未満	—	—	—	1	適合
0.1未満	—	—	—	2	適合
0.1未満	—	—	—	1	適合
0.06未満	—	—	—	—	—
7.4	7.5	6.1	7.1	—	—
830	—	950	—	—	—
720	—	720	—	—	—
71	—	68	—	—	—
1000	—	1000	—	—	—
54	—	48	—	—	—
19.5	19.5	18.5	18.5	45	適合
0.1未満	—	—	—	220	適合
5.8	—	—	—	200	適合
—	—	—	—	3000	—
0.0002未満	—	—	—	—	—
0.004未満	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—

浸出水・放流水のモニタリング結果(11月分)

		浸出水				
項目	採水日	単位	11月5日	11月10日	11月17日	11月24日
水素イオン濃度(pH)		—	8.1	7.7	7.9	8.1
電気伝導度(EC)		mS/m	573	458	441	569
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/l	0.5未満	1.1	0.5	0.5
化学的酸素要求量(COD)		mg/l	19	16	17	19
浮遊物質(SS)		mg/l	1	15	1	6
カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐化合物		mg/l	0.1未満	—	—	—
鉛及びその化合物		mg/l	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
砒素及びその化合物		mg/l	0.01	0.01	0.02	0.01
全水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/l	0.0005未満	—	—	—
トリクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物		mg/l	3.6	2.8	3.2	3.7
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	6.2	5.5	6.9	6.1
ふっ素及びその化合物		mg/l	0.6	0.5	0.5未満	0.6
1,4-ジオキサン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満
フェノール類		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
クロム及びその化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量		mg/l	0.1未満	—	—	—
全リン		mg/l	0.06未満	—	—	—
全窒素		mg/l	8.5	7.8	8.8	8.8
塩化物イオン		mg/l	1200	—	780	—
ナトリウムイオン		mg/l	570	—	400	—
カリウムイオン		mg/l	96	—	70	—
カルシウムイオン		mg/l	1200	—	1100	—
マグネシウムイオン		mg/l	71	—	66	—
水温		℃	21.5	21.5	21.5	21.0
ヨウ素消費量		mg/l	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/l	6.2	—	—	—
大腸菌群数		個／cm ³	—	—	—	—
クロロエチレン		mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ダイオキシン類		pg-TEQ/l	—	—	—	—

備考1: 目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2: 「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3: 「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

11月の放流水量 3,236.8m3

放流水			目標処理水質	適合状況
11月5日	11月10日	11月17日		
7.8	7.8	7.7	5.8以上8.6以下	適合
637	582	498	—	—
0.5未満	0.5未満	0.5未満	25	適合
9.3	9.3	8.6	25	適合
1未満	1未満	1未満	10	適合
0.003未満	—	—	0.03	適合
0.1未満	—	—	1	適合
0.1未満	—	—	0.2	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
0.05未満	—	—	0.5	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
0.0005未満	—	—	0.005	適合
0.0005未満	—	—	検出されないこと	適合
0.0005未満	—	—	0.003	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
0.02未満	—	—	0.2	適合
0.002未満	—	—	0.02	適合
0.004未満	—	—	0.04	適合
0.1未満	—	—	1	適合
0.04未満	—	—	0.4	適合
0.3未満	—	—	3	適合
0.006未満	—	—	0.06	適合
0.002未満	—	—	0.02	適合
0.006未満	—	—	0.06	適合
0.003未満	—	—	0.03	適合
0.02未満	—	—	0.2	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
3.8	—	—	10	適合
5.5	—	—	—	—
0.5	—	—	8	適合
0.02未満	—	—	0.5	適合
1未満	—	—	5	適合
1未満	—	—	5	適合
0.05未満	—	—	0.5	適合
0.05未満	—	—	1	適合
0.05未満	—	—	1	適合
0.05未満	—	—	3	適合
0.05未満	—	—	1	適合
0.1未満	—	—	2	適合
0.1未満	—	—	1	適合
0.06未満	—	—	—	—
7.1	7.3	7.1	—	—
1400	—	1000	—	—
890	—	800	—	—
100	—	72	—	—
1100	—	900	—	—
75	—	46	—	—
21.5	21.5	20.5	45	適合
0.1未満	—	—	220	適合
5.5	—	—	200	適合
—	—	—	3000	—
0.0002未満	—	—	—	—
0.004未満	—	—	—	—
—	—	—	1	—

浸出水・放流水のモニタリング結果(10月分)

項目	採水日	単位	浸出水			
			10月6日	10月8日	10月13日	10月27日
水素イオン濃度(pH)		—	8.2	8.2	8.0	7.9
電気伝導率(EC)		mS/m	279	350	584	665
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/l	0.5	0.8	0.5	0.9
化学的酸素要求量(COD)		mg/l	11	17	19	22
浮遊物質質量(SS)		mg/l	1	1	1未満	1
カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機磷化合物		mg/l	0.1未満	—	—	—
鉛及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
砒素及びその化合物		mg/l	0.01	0.01	0.02	0.01
全水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/l	0.0005未満	—	—	—
トリクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物		mg/l	1.6	2.5	4.1	4.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	3.4	5.3	6.1	6.9
ふっ素及びその化合物		mg/l	0.5未満	0.5未満	0.7	0.6
1,4-ジオキサン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満
フェノール類		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05
クロム及びその化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量		mg/l	0.1未満	—	—	—
全リン		mg/l	0.06未満	—	—	—
全窒素		mg/l	4.6	7.3	8.3	9.3
塩化物イオン		mg/l	460	—	—	1500
ナトリウムイオン		mg/l	240	—	—	690
カリウムイオン		mg/l	43	—	—	120
カルシウムイオン		mg/l	540	—	—	1500
マグネシウムイオン		mg/l	39	—	—	93
水温		℃	23.5	19.0	24.5	23.5
ヨウ素消費量		mg/l	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/l	3.5	—	—	—
大腸菌群数		個／cm ³	—	—	—	—
クロロエチレン		mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ダイオキシン類		pg-TEQ/l	—	—	—	—

備考1:目標処理水質値とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2:「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3:「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

放流水				10月の放流量 4,476.2m3	
10月6日	10月8日	10月13日	10月20日	目標処理水質値	適合状況
7.6	7.7	7.7	7.6	5.8以上8.6以下	適合
615	372	340	557	—	—
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	25	適合
10	8.1	7.9	9.5	25	適合
1未満	1未満	1未満	1未満	10	適合
0.003未満	—	—	—	0.03	適合
0.1未満	—	—	—	1	適合
0.1未満	—	—	—	0.2	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
0.05未満	—	—	—	0.5	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
0.0005未満	—	—	—	0.005	適合
0.0005未満	—	—	—	検出されないこと	適合
0.0005未満	—	—	—	0.003	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
0.02未満	—	—	—	0.2	適合
0.002未満	—	—	—	0.02	適合
0.004未満	—	—	—	0.04	適合
0.1未満	—	—	—	1	適合
0.04未満	—	—	—	0.4	適合
0.3未満	—	—	—	3	適合
0.006未満	—	—	—	0.06	適合
0.002未満	—	—	—	0.02	適合
0.006未満	—	—	—	0.06	適合
0.003未満	—	—	—	0.03	適合
0.02未満	—	—	—	0.2	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
3.9	—	—	—	10	適合
6.0	—	—	—	—	—
0.5未満	—	—	—	8	適合
0.02未満	—	—	—	0.5	適合
1未満	—	—	—	5	適合
1未満	—	—	—	5	適合
0.05未満	—	—	—	0.5	適合
0.05未満	—	—	—	1	適合
0.05未満	—	—	—	1	適合
0.05未満	—	—	—	3	適合
0.05未満	—	—	—	1	適合
0.1未満	—	—	—	2	適合
0.1未満	—	—	—	1	適合
0.06未満	—	—	—	—	—
7.7	5.9	6.2	6.9	—	—
1300	—	—	1100	—	—
680	—	—	790	—	—
100	—	—	95	—	—
1300	—	—	1100	—	—
76	—	—	71	—	—
25.0	19.5	24.0	23.0	45	適合
0.1未満	—	—	—	220	適合
6.0	—	—	—	200	適合
—	—	—	—	3000	—
0.0002未満	—	—	—	—	—
0.004未満	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—

浸出水・放流水のモニタリング結果(9月分)

		浸出水				
項目	単位	9月1日	9月8日	9月15日	9月22日	9月29日
水素イオン濃度(pH)	—	7.9	7.9	8.2	7.8	7.9
電気伝導率(EC)	mS/m	727	548	302	410	639
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	22	18	15	16	21
浮遊物質量(SS)	mg/l	4	2	2	1	1
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機磷化合物	mg/l	0.1未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
六価クロム化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
砒素及びその化合物	mg/l	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
全水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	0.0005未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物	mg/l	4.5	3.4	1.9	2.7	4.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	7.3	5.9	5.1	5.1	6.8
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5	0.8
1,4-ジオキサン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
フェノール類	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.07	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
クロム及びその化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量	mg/l	0.1未満	—	—	—	—
全リン	mg/l	0.06未満	—	—	—	—
全窒素	mg/l	10	7.9	6.4	6.7	9.1
塩化物イオン	mg/l	1700	—	450	—	—
ナトリウムイオン	mg/l	760	—	230	—	—
カリウムイオン	mg/l	120	—	45	—	—
カルシウムイオン	mg/l	1500	—	900	—	—
マグネシウムイオン	mg/l	95	—	43	—	—
水温	℃	25.5	24.5	24.5	25.0	19.8
ヨウ素消費量	mg/l	—	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	7.3	—	—	—	—
大腸菌群数	個／cm ³	—	—	—	—	—
クロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	—	—	—	—	—

備考1: 目標処理水質値とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2: 「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3: 「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

放流水					9月の放水量： 4,884.2m3	
9月1日	9月8日	9月15日	9月22日	9月29日	目標処理水質値	適合状況
7.1	7.2	7.2	7.1	7.6	5.8以上8.6以下	適合
533	668	551	498	449	—	—
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	25	適合
7.5	8.5	8.6	8.8	8.5	25	適合
1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	10	適合
0.003未満	—	—	—	—	0.03	適合
0.1未満	—	—	—	—	1	適合
0.1未満	—	—	—	—	0.2	適合
0.01未満	—	—	—	—	0.1	適合
0.05未満	—	—	—	—	0.5	適合
0.01未満	—	—	—	—	0.1	適合
0.0005未満	—	—	—	—	0.005	適合
0.0005未満	—	—	—	—	検出されないこと	適合
0.0005未満	—	—	—	—	0.003	適合
0.01未満	—	—	—	—	0.1	適合
0.01未満	—	—	—	—	0.1	適合
0.02未満	—	—	—	—	0.2	適合
0.002未満	—	—	—	—	0.02	適合
0.004未満	—	—	—	—	0.04	適合
0.1未満	—	—	—	—	1	適合
0.04未満	—	—	—	—	0.4	適合
0.3未満	—	—	—	—	3	適合
0.006未満	—	—	—	—	0.06	適合
0.002未満	—	—	—	—	0.02	適合
0.006未満	—	—	—	—	0.06	適合
0.003未満	—	—	—	—	0.03	適合
0.02未満	—	—	—	—	0.2	適合
0.01未満	—	—	—	—	0.1	適合
0.01未満	—	—	—	—	0.1	適合
2.9	—	—	—	—	10	適合
5.9	—	—	—	—	—	—
0.5未満	—	—	—	—	8	適合
0.02未満	—	—	—	—	0.5	適合
1未満	—	—	—	—	5	適合
1未満	—	—	—	—	5	適合
0.05未満	—	—	—	—	0.5	適合
0.05未満	—	—	—	—	1	適合
0.05未満	—	—	—	—	1	適合
0.05未満	—	—	—	—	3	適合
0.05未満	—	—	—	—	1	適合
0.1未満	—	—	—	—	2	適合
0.1未満	—	—	—	—	1	適合
0.06未満	—	—	—	—	—	—
7.5	8.2	7.1	11	7.2	—	—
1000	—	1200	—	—	—	—
790	—	870	—	—	—	—
86	—	87	—	—	—	—
940	—	870	—	—	—	—
57	—	62	—	—	—	—
26.0	24.5	25.0	25.0	19.5	45	適合
0.1未満	—	—	—	—	220	適合
5.9	—	—	—	—	200	適合
—	—	—	—	—	3000	—
0.0002未満	—	—	—	—	—	—
0.004未満	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—

浸出水・放流水のモニタリング結果（8月分）

項目	採水日	単位	浸出水			
			8月4日	8月11日	8月20日	8月25日
水素イオン濃度(pH)		—	8.0	7.6	7.9	7.9
電気伝導度(EC)		mS/m	685	342	484	613
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/l	0.6	1.1	1.0	0.9
化学的酸素要求量(COD)		mg/l	24	15	17	21
浮遊物質量(SS)		mg/l	2	2	1	1
カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐化合物		mg/l	0.1未満	—	—	—
鉛及びその化合物		mg/l	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
砒素及びその化合物		mg/l	0.01	0.01	0.01	0.01
全水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/l	0.0005未満	—	—	—
トリクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物		mg/l	4.0	1.8	3.1	3.9
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	7.0	4.6	5.2	6.1
ふっ素及びその化合物		mg/l	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
1,4-ジオキサン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満
フェノール類		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満
クロム及びその化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量		mg/l	0.1未満	—	—	—
全リン		mg/l	0.06未満	—	—	—
全窒素		mg/l	9.5	6.4	7.2	8.8
塩化物イオン		mg/l	1600	—	1000	—
ナトリウムイオン		mg/l	680	—	460	—
カリウムイオン		mg/l	110	—	80	—
カルシウムイオン		mg/l	1400	—	1200	—
マグネシウムイオン		mg/l	85	—	64	—
水温		℃	25.0	26.0	25.5	25.5
ヨウ素消費量		mg/l	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/l	7.0	—	—	—
大腸菌群数		個／cm ³	—	—	—	—
クロロエチレン		mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ダイオキシン類		pg-TEQ/l	—	—	—	—

備考1:目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2:「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3:「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

放流水				8月の放水量：4,852.1m3	
8月4日	8月11日	8月20日	8月25日	目標処理水質	適合状況
7.4	7.3	7.2	7.2	5.8以上8.6以下	適合
740	679	448	480	—	—
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	25	適合
7.0	7.4	7.3	7.2	25	適合
1未満	1未満	1未満	1未満	10	適合
0.003未満	—	—	—	0.03	適合
0.1未満	—	—	—	1	適合
0.1未満	—	—	—	0.2	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
0.05未満	—	—	—	0.5	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
0.0005未満	—	—	—	0.005	適合
0.0005未満	—	—	—	検出されないこと	適合
0.0005未満	—	—	—	0.003	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
0.02未満	—	—	—	0.2	適合
0.002未満	—	—	—	0.02	適合
0.004未満	—	—	—	0.04	適合
0.1未満	—	—	—	1	適合
0.04未満	—	—	—	0.4	適合
0.3未満	—	—	—	3	適合
0.006未満	—	—	—	0.06	適合
0.002未満	—	—	—	0.02	適合
0.006未満	—	—	—	0.06	適合
0.003未満	—	—	—	0.03	適合
0.02未満	—	—	—	0.2	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
0.01未満	—	—	—	0.1	適合
4.0	—	—	—	10	適合
7.7	—	—	—	—	—
0.5未満	—	—	—	8	適合
0.02未満	—	—	—	0.5	適合
1未満	—	—	—	5	適合
1未満	—	—	—	5	適合
0.05未満	—	—	—	0.5	適合
0.05未満	—	—	—	1	適合
0.05未満	—	—	—	1	適合
0.05未満	—	—	—	3	適合
0.05未満	—	—	—	1	適合
0.1未満	—	—	—	2	適合
0.1未満	—	—	—	1	適合
0.06未満	—	—	—	—	—
9.4	8.8	9.7	6.8	—	—
1800	—	860	—	—	—
980	—	670	—	—	—
120	—	67	—	—	—
1000	—	780	—	—	—
88	—	51	—	—	—
25.5	25.5	26.0	26.0	45	適合
0.1未満	—	—	—	220	適合
7.7	—	—	—	200	適合
30未満	—	—	—	3000	適合
0.0002未満	—	—	—	—	—
0.004未満	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—

浸出水・放流水のモニタリング結果（7月分）

		浸出水				
項目	採水日	単位	7月7日	7月14日	7月21日	7月28日
水素イオン濃度(pH)		—	7.5	7.7	7.8	7.8
電気伝導率(EC)		mS/m	571	744	749	747
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/l	1.4	1.4	0.7	1.1
化学的酸素要求量(COD)		mg/l	23	27	26	25
浮遊物質(SS)		mg/l	2	1	1	1
カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐化合物		mg/l	0.1未満	—	—	—
鉛及びその化合物		mg/l	0.01	0.03	0.02	0.01未満
六価クロム化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
砒素及びその化合物		mg/l	0.01	0.02	0.02	0.02
全水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/l	0.0005未満	—	—	—
トリクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物		mg/l	3.3	4.4	4.6	4.5
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	7.5	8.1	7.6	7.6
ふっ素及びその化合物		mg/l	0.5	0.8	0.7	0.8
1,4-ジオキサン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満
フェノール類		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.08	0.12	0.13	0.11
クロム及びその化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量		mg/l	0.1未満	—	—	—
全リン		mg/l	0.06未満	—	—	—
全窒素		mg/l	11	12	9.5	10
塩化物イオン		mg/l	1200	1800	—	—
ナトリウムイオン		mg/l	500	690	—	—
カリウムイオン		mg/l	90	120	—	—
カルシウムイオン		mg/l	1300	1600	—	—
マグネシウムイオン		mg/l	70	91	—	—
水温		℃	24.5	26.0	25.5	27.0
ヨウ素消費量		mg/l	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/l	7.7	—	—	—
大腸菌群数		個/cm ³	—	—	—	—
クロロエチレン		mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ダイオキシン類		pg-TEQ/l	0.11	—	—	—

備考1：目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2：「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。（アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。）

備考3：「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

放流水				7月の放流水量： 9,041.0m3	
7月4日	7月7日	7月16日	7月28日	目標処理水質	適合状況
7.7	7.8	7.9	7.5	5.8以上8.6以下	適合
494	485	409	547	—	—
0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	25	適合
5.6	7.4	4.3	4.6	25	適合
1未満	1未満	1未満	1未満	10	適合
—	0.003未満	—	—	0.03	適合
—	0.1未満	—	—	1	適合
—	0.1未満	—	—	0.2	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	0.05未満	—	—	0.5	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	0.0005未満	—	—	0.005	適合
—	0.0005未満	—	—	検出されないこと	適合
—	0.0005未満	—	—	0.003	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	0.02未満	—	—	0.2	適合
—	0.002未満	—	—	0.02	適合
—	0.004未満	—	—	0.04	適合
—	0.1未満	—	—	1	適合
—	0.04未満	—	—	0.4	適合
—	0.3未満	—	—	3	適合
—	0.006未満	—	—	0.06	適合
—	0.002未満	—	—	0.02	適合
—	0.006未満	—	—	0.06	適合
—	0.003未満	—	—	0.03	適合
—	0.02未満	—	—	0.2	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	2.6	—	—	10	適合
—	6.7	—	—	—	—
—	0.5未満	—	—	8	適合
—	0.02未満	—	—	0.5	適合
—	1未満	—	—	5	適合
—	1未満	—	—	5	適合
—	0.05未満	—	—	0.5	適合
—	0.05未満	—	—	1	適合
—	0.05未満	—	—	1	適合
—	0.05未満	—	—	3	適合
—	0.05未満	—	—	1	適合
—	0.1未満	—	—	2	適合
—	0.1未満	—	—	1	適合
—	0.06未満	—	—	—	—
6.4	8.4	5.6	7.2	—	—
—	940	760	—	—	—
—	520	370	—	—	—
—	74	41	—	—	—
—	930	880	—	—	—
—	55	41	—	—	—
25.1	24.5	24.0	25.0	45	適合
—	0.1未満	—	—	220	適合
—	6.7	—	—	200	適合
—	—	—	—	3000	—
—	0.0002未満	—	—	—	—
—	0.004未満	—	—	—	—
—	0.000087	—	—	1	—

浸出水・放流水のモニタリング結果(6月分)

項目	採水日	単位	浸出水				
			6月2日	6月9日	6月16日	6月23日	6月30日
水素イオン濃度(pH)	—	—	8.2	7.9	7.9	8.0	7.9
電気伝導度(EC)	mS/m	486	665	715	482	634	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	16	21	21	16	21	
浮遊物質量(SS)	mg/l	2	1未満	1	1	1	
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
シアン化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
有機燐化合物	mg/l	0.1未満	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	
六価クロム化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
砒素及びその化合物	mg/l	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	
全水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
アルキル水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	0.0005未満	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
ジクロロメタン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
四塩化炭素	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
チウラム	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	
シマジン	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
チオベンカルブ	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
ベンゼン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
セレン及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
ほう素及びその化合物	mg/l	2.6	3.6	3.9	2.6	3.5	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	6.1	7.6	7.8	5.3	6.8	
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6	
1,4-ジオキサン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
フェノール類	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
銅及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
クロム及びその化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
ニッケル含有量	mg/l	0.1未満	—	—	—	—	
全リン	mg/l	0.06未満	—	—	—	—	
全窒素	mg/l	8.2	10	11	7.5	10	
塩化物イオン	mg/l	1100	—	1800	—	—	
ナトリウムイオン	mg/l	440	—	690	—	—	
カリウムイオン	mg/l	75	—	100	—	—	
カルシウムイオン	mg/l	1000	—	1400	—	—	
マグネシウムイオン	mg/l	59	—	81	—	—	
水温	℃	21.5	22.0	22.0	22.0	23.0	
ヨウ素消費量	mg/l	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	6.1	—	—	—	—	
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	—	—	—	—	—	

備考1: 目標処理水質とは、横浜質所で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2: 「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることという。(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3: 「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

放流水			6月の放水量: 2,675.5m ³	
6月2日	6月16日	6月23日	目標処理水質	適合状況
7.8	7.6	7.7	5.8以上8.6以下	適合
577	500	656	—	—
0.5未満	0.5未満	0.5未満	25	適合
5.2	5.1	5.9	25	適合
1未満	1未満	1未満	10	適合
0.003未満	—	—	0.03	適合
0.1未満	—	—	1	適合
0.1未満	—	—	0.2	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
0.05未満	—	—	0.5	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
0.0005未満	—	—	0.005	適合
0.0005未満	—	—	検出されないこと	適合
0.0005未満	—	—	0.003	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
0.02未満	—	—	0.2	適合
0.002未満	—	—	0.02	適合
0.004未満	—	—	0.04	適合
0.1未満	—	—	1	適合
0.04未満	—	—	0.4	適合
0.3未満	—	—	3	適合
0.006未満	—	—	0.06	適合
0.002未満	—	—	0.02	適合
0.006未満	—	—	0.06	適合
0.003未満	—	—	0.03	適合
0.02未満	—	—	0.2	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
2.8	—	—	10	適合
6.5	—	—	—	—
0.5未満	—	—	8	適合
0.02未満	—	—	0.5	適合
1未満	—	—	5	適合
1未満	—	—	5	適合
0.05未満	—	—	0.5	適合
0.05未満	—	—	1	適合
0.05未満	—	—	1	適合
0.05未満	—	—	3	適合
0.05未満	—	—	1	適合
0.1未満	—	—	2	適合
0.1未満	—	—	1	適合
0.06未満	—	—	—	—
7.5	6.7	8.0	—	—
1400	1000	—	—	—
730	620	—	—	—
89	66	—	—	—
870	1000	—	—	—
50	49	—	—	—
21.5	22.0	22.0	45	適合
0.1未満	—	—	220	適合
6.5	—	—	200	適合
—	—	—	3000	—
0.0002未満	—	—	—	—
0.004未満	—	—	—	—
—	—	—	1	—

浸出水・放流水のモニタリング結果(5月分)

項目	採水日	単位	浸出水			
			5月7日	5月12日	5月19日	5月26日
水系イオン濃度(pH)	—	—	8.0	7.9	7.9	8.2
電気伝導度(EC)	mS/m	491	447	710	564	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.6	1.5	0.5	0.8	
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	15	16	22	19	
浮遊物質(SS)	mg/l	1	1未満	1	1	
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
シアン化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
有機燐化合物	mg/l	—	0.1未満	—	—	
鉛及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
六価クロム化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
砒素及びその化合物	mg/l	0.01	0.01	0.02	0.01	
全水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
アルキル水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	—	0.0005未満	—	—	
トリクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
ジクロロメタン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
四塩化炭素	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
チウラム	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	
シマジン	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
チオベンカルブ	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
ベンゼン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
セレン及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
ほう素及びその化合物	mg/l	2.5	2.4	3.8	3.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	5.3	4.9	7.9	6.1	
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	
1,4-ジオキサン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	
フェノール類	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
銅及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
クロム及びその化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
ニッケル含有量	mg/l	—	0.1未満	—	—	
全リン	mg/l	—	0.06未満	—	—	
全窒素	mg/l	8.0	7.5	11	9.8	
塩化物イオン	mg/l	—	890	1800	—	
ナトリウムイオン	mg/l	—	400	920	—	
カリウムイオン	mg/l	—	66	140	—	
カルシウムイオン	mg/l	—	1000	2100	—	
マグネシウムイオン	mg/l	—	48	100	—	
水温	℃	20.0	20.0	20.5	21.5	
ヨウ素消費量	mg/l	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	4.9	—	—	
大腸菌群数	個／cm ²	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	—	—	—	—	

備考1: 目標処理水質とは、横浜質市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2: 「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3: 「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

放流水				5月の放水量: 3,391.6m3	
5月7日	5月12日	5月19日	5月26日	目標処理水質	適合状況
7.7	7.8	7.8	7.7	5.8以上8.6以下	適合
605	570	466	646	—	—
0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	25	適合
5.6	5.2	5.1	5.8	25	適合
1未満	1未満	1未満	1未満	10	適合
—	0.003未満	—	—	0.03	適合
—	0.1未満	—	—	1	適合
—	0.1未満	—	—	0.2	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	0.05未満	—	—	0.5	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	0.0005未満	—	—	0.005	適合
—	0.0005未満	—	—	検出されないこと	適合
—	0.0005未満	—	—	0.003	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	0.02未満	—	—	0.2	適合
—	0.002未満	—	—	0.02	適合
—	0.004未満	—	—	0.04	適合
—	0.1未満	—	—	1	適合
—	0.04未満	—	—	0.4	適合
—	0.3未満	—	—	3	適合
—	0.006未満	—	—	0.06	適合
—	0.002未満	—	—	0.02	適合
—	0.006未満	—	—	0.06	適合
—	0.003未満	—	—	0.03	適合
—	0.02未満	—	—	0.2	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	2.8	—	—	10	適合
—	6.0	—	—	—	—
—	0.5未満	—	—	8	適合
—	0.02未満	—	—	0.5	適合
—	1未満	—	—	5	適合
—	1未満	—	—	5	適合
—	0.05未満	—	—	0.5	適合
—	0.05未満	—	—	1	適合
—	0.05未満	—	—	1	適合
—	0.05未満	—	—	3	適合
—	0.05未満	—	—	1	適合
—	0.1未満	—	—	2	適合
—	0.1未満	—	—	1	適合
—	0.06未満	—	—	—	—
7.5	7.4	6.2	7.9	—	—
—	1300	980	—	—	—
—	750	750	—	—	—
—	89	84	—	—	—
—	1000	1200	—	—	—
—	54	55	—	—	—
19.0	20.0	20.5	21.0	45	適合
—	0.1未満	—	—	220	適合
—	6.1	—	—	200	適合
—	—	—	—	3000	—
—	0.0002未満	—	—	—	—
—	0.004未満	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—









浸出水・放流水のモニタリング結果(4月分)

			浸出水		
項目	採水日	単位	4月7日	4月14日	4月21日
水素イオン濃度(pH)		—	7.9	8.0	8.0
電気伝導度(EC)		mS/m	617	607	607
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/l	0.9	0.6	0.6
化学的酸素要求量(COD)		mg/l	19	23	19
浮遊物質(SS)		mg/l	1	1	1
カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐化合物		mg/l	0.1未満	—	—
鉛及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満
砒素及びその化合物		mg/l	0.01	0.01	0.01
全水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/l	0.0005未満	—	—
トリクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テウラム		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物		mg/l	3.1	3.1	3.0
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	6.9	7.1	6.7
ふっ素及びその化合物		mg/l	0.5未満	0.5未満	0.7
1,4-ジオキサン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満
フェノール類		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満
クロム及びその化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量		mg/l	0.1未満	—	—
全リン		mg/l	0.06未満	—	—
全窒素		mg/l	10	10	10
塩化物イオン		mg/l	1500	—	1500
ナトリウムイオン		mg/l	600	—	610
カリウムイオン		mg/l	100	—	100
カルシウムイオン		mg/l	1200	—	1300
マグネシウムイオン		mg/l	64	—	68
水温		℃	18.0	19.5	18.5
ヨウ素消費量		mg/l	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/l	6.9	—	—
大腸菌群数		個/cm ³	—	—	—
クロロエチレン		mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ダイオキシン類		pg-TEQ/l	—	—	—

備考1:目標処理水質とは、横浜質市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。
備考2:「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。(アルキル水銀については20.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)
備考3:「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

放流水		4月の放水量: 2,088.6m3	
4月7日	4月21日	目標処理水質	適合状況
		5.8以上8.6以下	
7.7	7.7	—	—
574	617	—	—
0.5未満	0.5未満	25	適合
4.7	4.6	25	適合
1未満	1未満	10	適合
0.003未満	—	0.03	適合
0.1未満	—	1	適合
0.1未満	—	0.2	適合
0.01未満	—	0.1	適合
0.05未満	—	0.5	適合
0.01未満	—	0.1	適合
0.0005未満	—	0.005	適合
0.0005未満	—	検出されないこと	適合
0.0005未満	—	0.003	適合
0.01未満	—	0.1	適合
0.01未満	—	0.1	適合
0.02未満	—	0.2	適合
0.002未満	—	0.02	適合
0.004未満	—	0.04	適合
0.1未満	—	1	適合
0.04未満	—	0.4	適合
0.3未満	—	3	適合
0.006未満	—	0.06	適合
0.002未満	—	0.02	適合
0.006未満	—	0.06	適合
0.003未満	—	0.03	適合
0.02未満	—	0.2	適合
0.01未満	—	0.1	適合
0.01未満	—	0.1	適合
2.1	—	10	適合
5.0	—	—	—
0.5未満	—	8	適合
0.02未満	—	0.5	適合
1未満	—	5	適合
1未満	—	5	適合
0.05未満	—	0.5	適合
0.05未満	—	1	適合
0.05未満	—	1	適合
0.05未満	—	3	適合
0.14	—	1	適合
0.1未満	—	2	適合
0.1未満	—	1	適合
0.06未満	—	—	—
6.2	7.6	—	—
1400	1500	—	—
770	800	—	—
86	98	—	—
1000	1100	—	—
54	61	—	—
16.0	17.0	45	適合
0.1未満	—	220	適合
5.0	—	200	適合
—	—	3000	—
0.0002未満	—	—	—
0.004未満	—	—	—
—	—	1	—

浸出水と放流水の水質 (2022年3月現在)

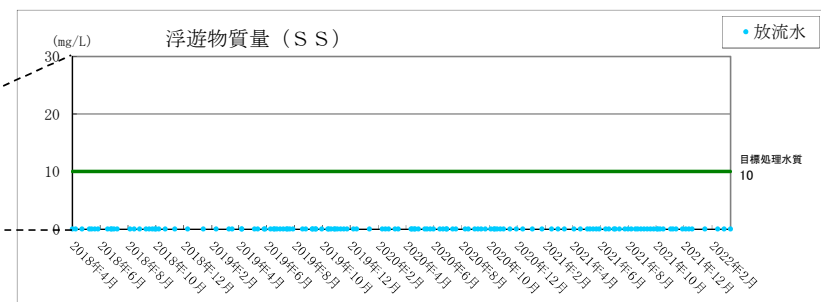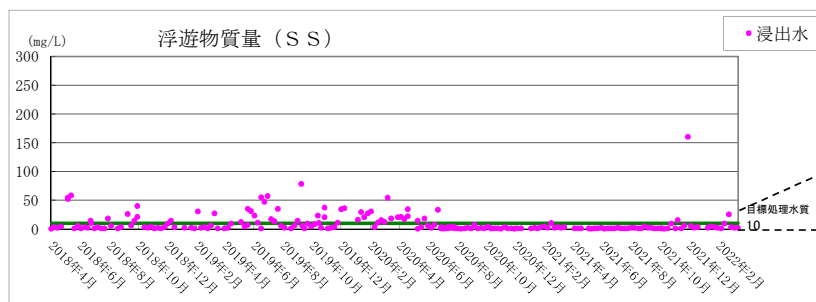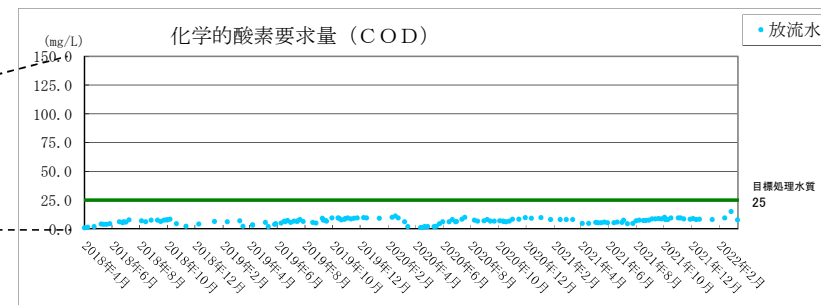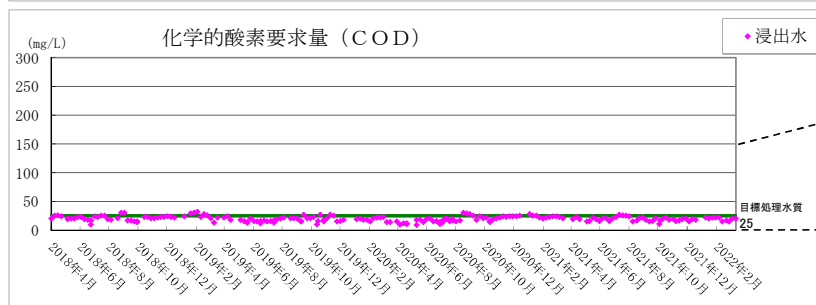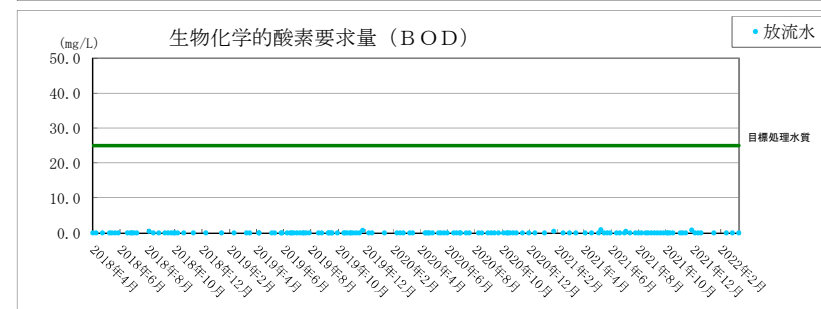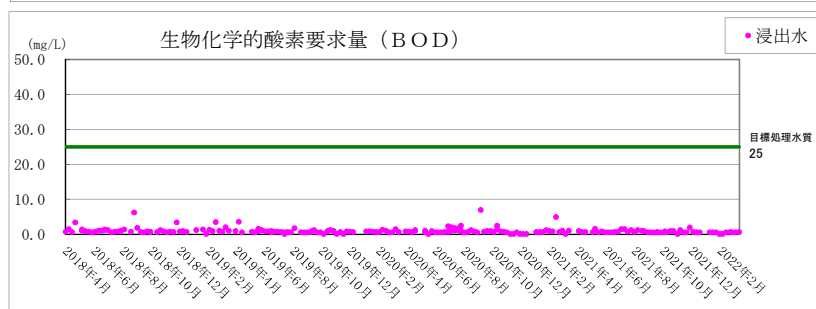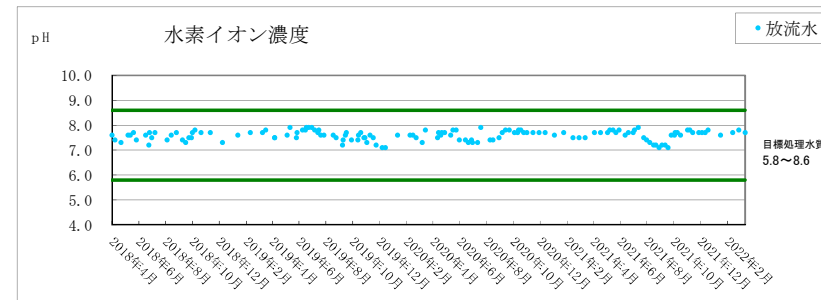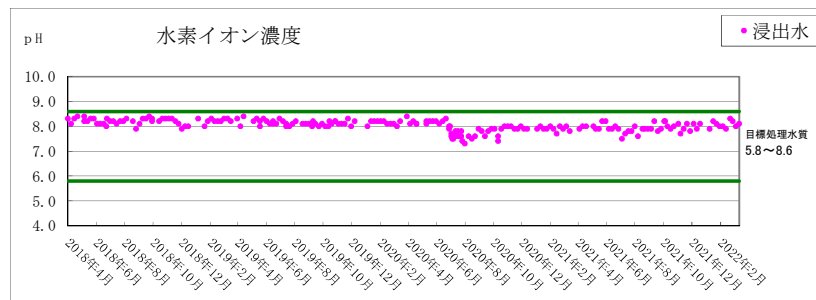

※目標処理水質を超過した場合は、再処理し、基準を満足していることを確認して放流した。