


大綱20年間の取組の評価方法と施策の中間評価に向けた評価指標（案）

参考資料1
(第44回県民会議資料)

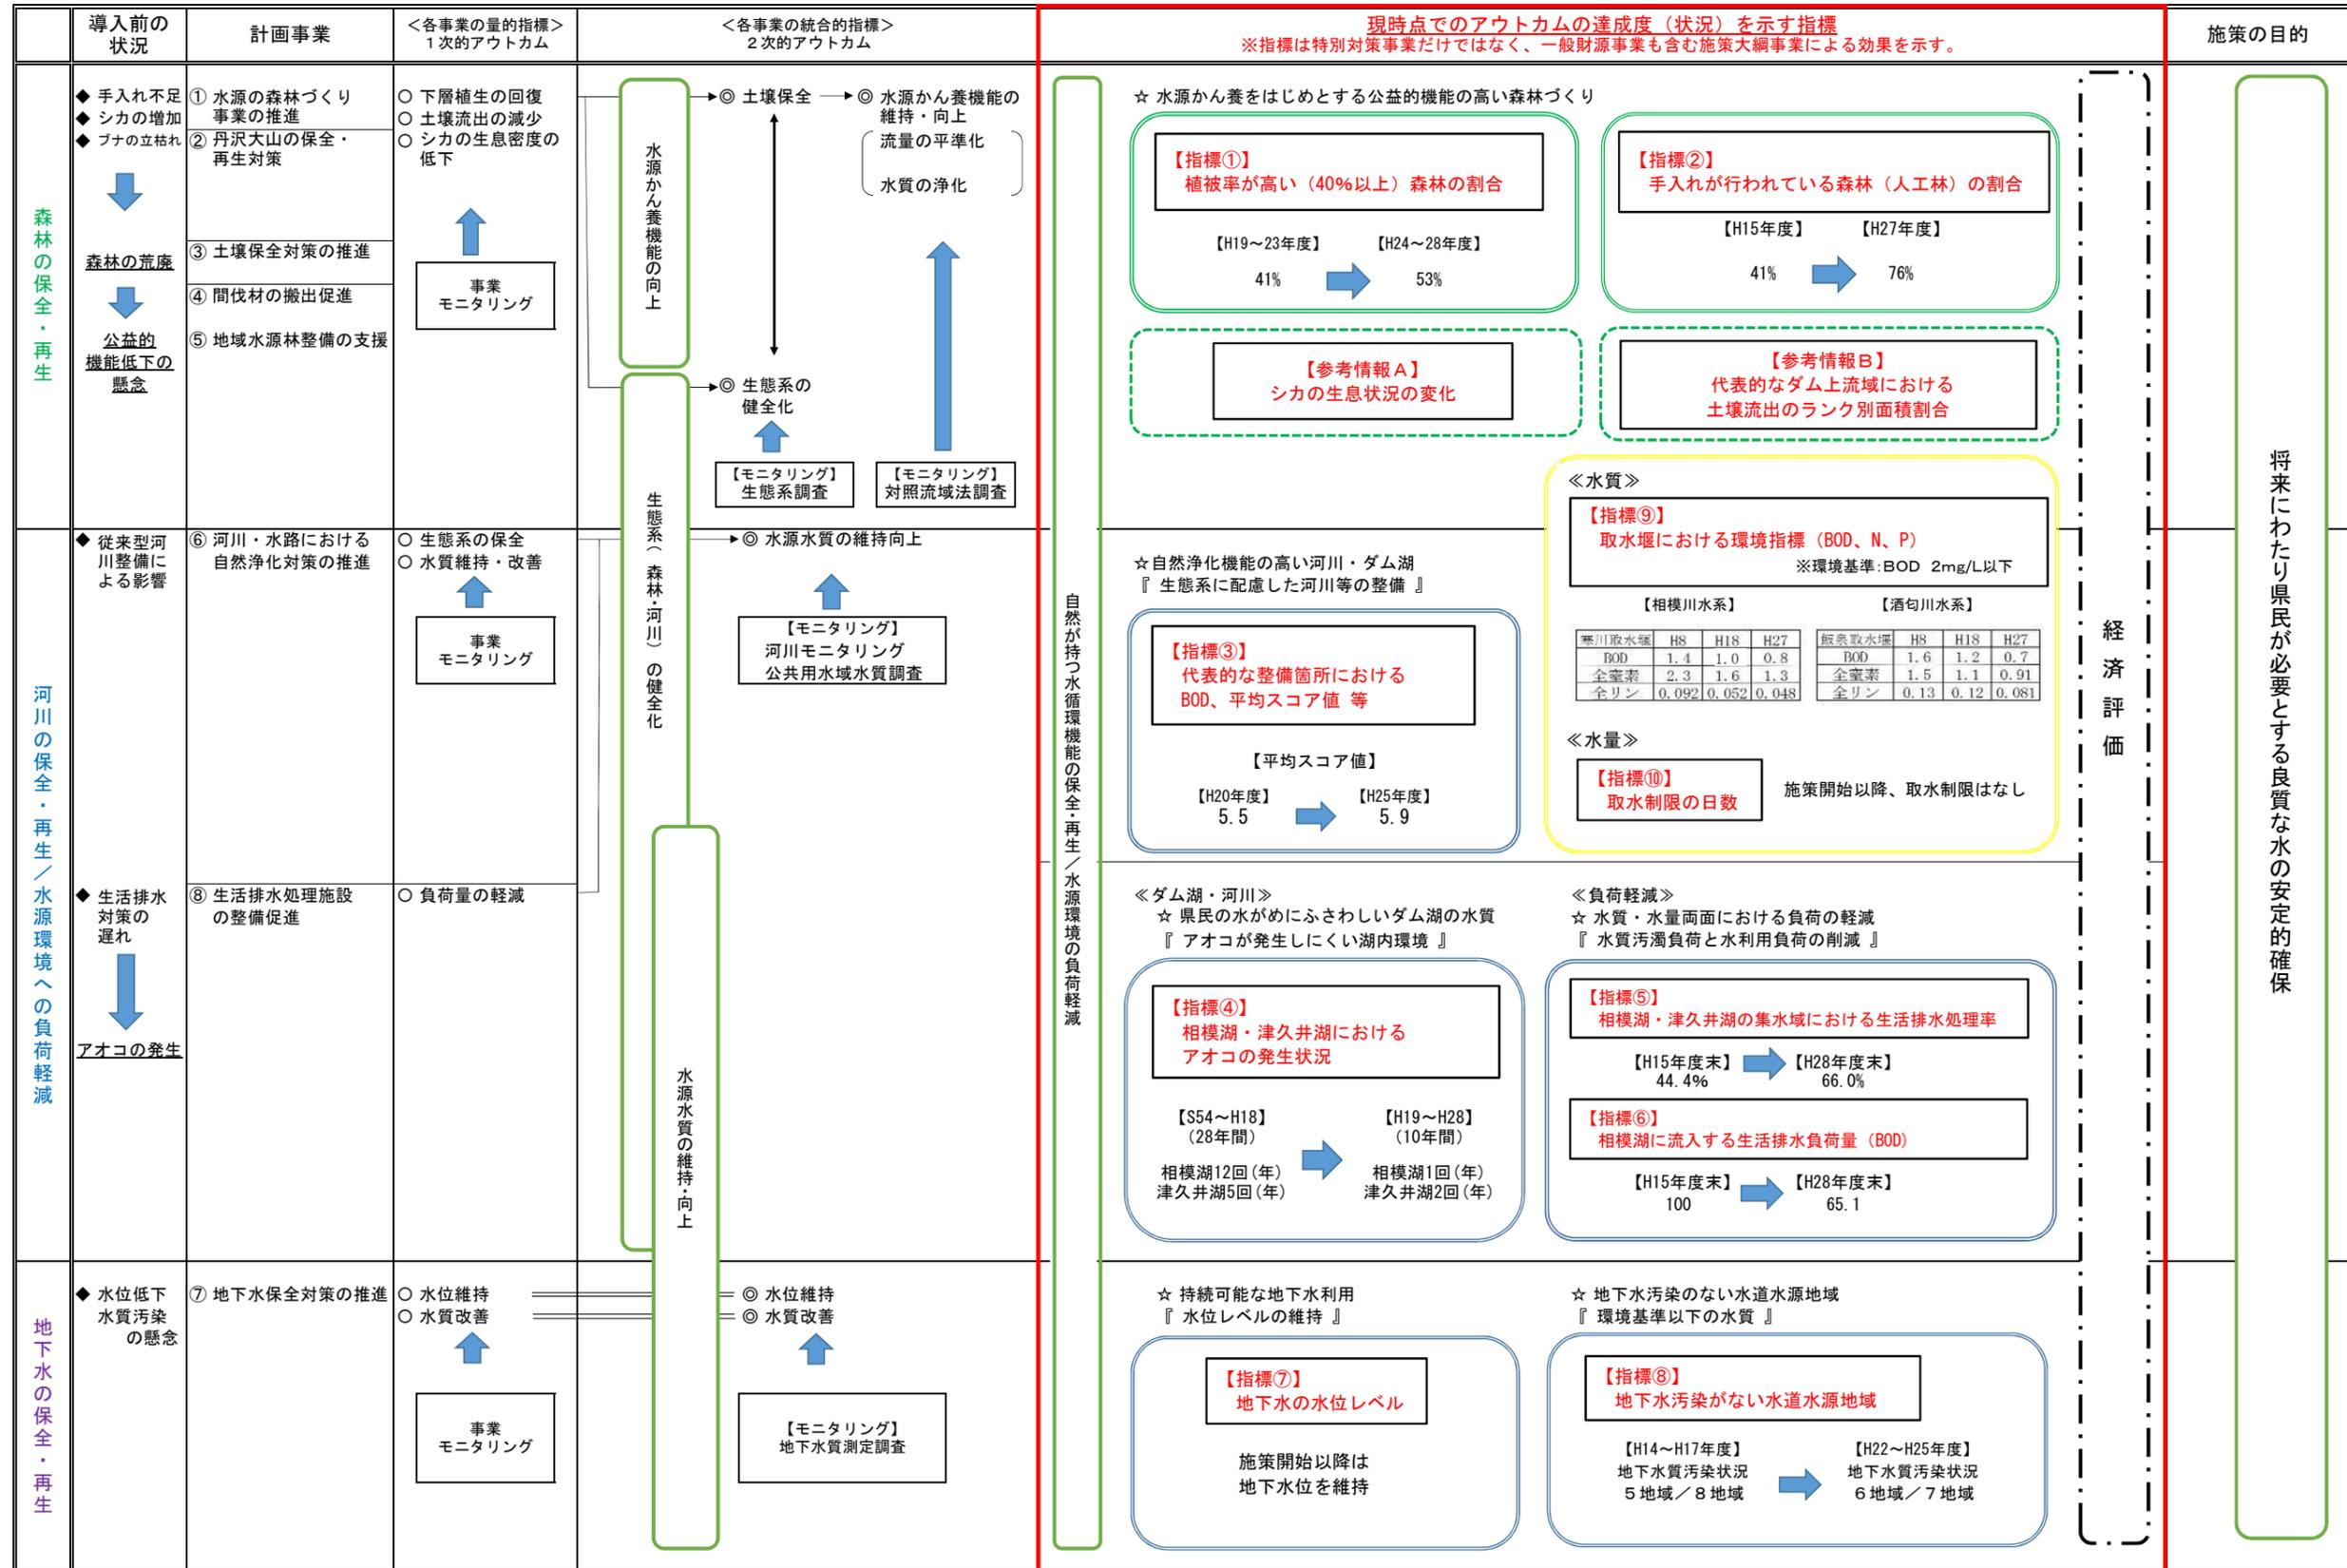

【計画期間】 第1期…平成19～23年度
第2期…平成24～28年度
第3期…平成29～33年度

事業効果の検証

施策の成果（将来像・目標）の検証

経済評価

【指標⑨】 取水堰における環境指標（BOD、N、P）
※環境基準：BOD 2mg/L以下

【相模川水系】				【酒匂川水系】			
取水堰	H8	H18	H27	取水堰	H8	H18	H27
BOD	1.4	1.0	0.8	BOD	1.6	1.2	0.7
全窒素	2.3	1.6	1.3	全窒素	1.5	1.1	0.91
全リン	0.092	0.052	0.048	全リン	0.13	0.12	0.081

【指標⑩】 取水制限の日数 施策開始以降、取水制限はなし