


臭気指数のモニタリング結果(平成23年度)

項目	単位	9月6日調査結果			定量 下限値
		埋立地内	北側・敷地境界	南側・敷地境界	
天候	—	晴	晴	晴	—
風向	—	静穏	静穏	静穏	—
風速	m/s	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5
気温	℃	35.0	34.6	35.0	—
湿度	%	44.2	48.1	48.2	—
臭気指数	測定値	10未満	10未満	10未満	10
	基準値	15	15	15	
適合状況	—	適合	適合	適合	
臭質	—		草臭		—

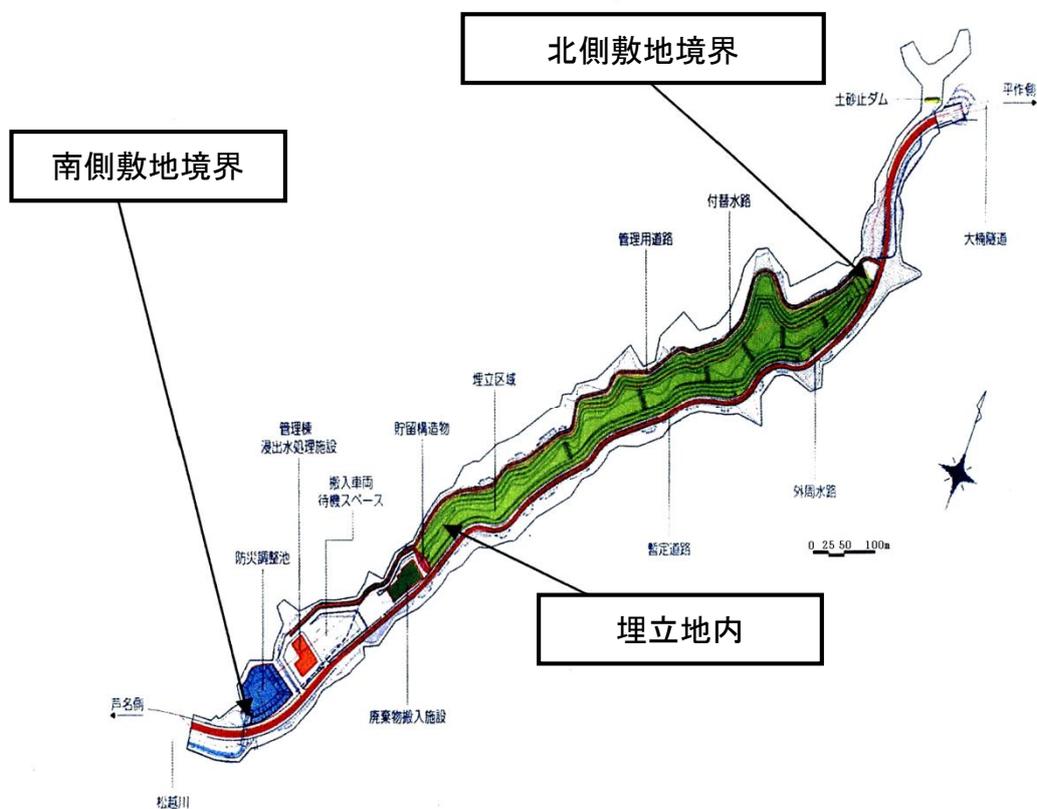

試料採取場所